



مبحث هشتم

مقررات ملّی ساختمان

طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی

۱۳۹۲

وزارت راه و شهرسازی
معاونت مسکن و ساختمان



مقررات ملّی ساختمان ایران

مبحث هشتم

طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی

دفتر مقررات ملّی ساختمان
ویرایش دوم

پیش‌گفتار

مقررات ملی ساختمان مجموعه‌ای است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم‌الرعيایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهره‌برداری از ساختمان که به منظور تأمین اینمنی، بهره‌دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه وضع می‌گردد.

در کشور ما و در کنار مقررات ملی ساختمان، مدارک فنی دیگر از قبیل آینه‌نامه‌های ساختمانی، استانداردها و آینه کارهای ساختمان‌سازی، مشخصات فنی ضمیمه پیمان‌ها و شرایط ارشادی و آموزشی توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار می‌باشد که گوچه از نظر کیفی و محتوایی حائز اهمیت هستند، اما با مقررات ملی ساختمان تفاوت‌های اشکاری دارند.

آنچه مقررات ملی ساختمان را از این قبیل مدارک متمایز می‌سازد، الزامی بودن، اختصاری بودن و سازگار بودن آن با شرایط کشور از حیث تیروی انسانی ماهر، کیفیت و کیفیت مصالح ساختمانی، توان اقتصادی و اقیم و محیط می‌باشد تا از این طریق نیل به هدف‌های پیش‌گفته ممکن گردد.

در حقیقت مقررات ملی ساختمان، مجموعه‌ای از حداقل‌های مورد نیاز و بایدها و نبایدهای ساخت و ساز است که با توجه به شرایط فنی و اجرایی و توان مهندسی کشور و با بهره‌گیری از آخرين دستاوردهای روز ملی و بین‌المللی و این‌جهات است که در اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظیفه تدوین مقررات ملی را به عهده دارد، از جند سال پیش طرح کلی تدوین مقررات ملی ساختمان را تهیه و به مرحله اجرا گذاشته است که براساس آن، شورایی تحت عنوان «شورای تدوین مقررات ملی ساختمان» با عضویت اساتید و ماحصل‌نظران بر جسته کشور به منظور نظارت بر تهیه و هماهنگی بین مباحث از حیث شکل، ادبیات، وزیره‌داری، حدود و دامنه کاربرد تشکیل داده و در کنار آن «کمیته‌های تخصصی» را، جهت مشارکت جامعه مهندسی کشور در تدوین مقررات ملی ساختمان زیر نظر شورا به وجود آورده است.

عنوان و نام پذیده‌آور:	طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی / تهیه کننده دفتر امور مقررات ملی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان
و ضبط ویراسته:	[ویراست ۲]
مشخصات نشر:	تهران؛ نشر توسعه ایران، ۱۳۹۴
مشخصات ظاهری:	ر، ۷۹، مدور، جدول
فروشنده:	مقررات ملی ساختمان ایران؛ مبحث ۸
شانکه:	۹۷۸-۶۰۰-۳۰۱-۰۳-۹
و شفعت فروخت نویسندگان:	فیبا
پایه‌دانش:	عنوان دیگر: مبحث هشتم - طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی
عنوان دیگر:	مبحث هشتم - ساخت و تجارت - فواید و مقررات - ایران
موضوع:	ساخت و تجارت - مصالح ساختمانی
موضوع:	مصالح ساختمانی
موضوع:	مصالح ساختمانی - استانداردها
شاسه افزوده:	ایران، وزارت راه و شهرسازی، دفتر امور مقررات ملی ساختمان
شاسه افزوده:	مقررات ملی ساختمان ایران؛ مبحث ۸
رده بندی نگاره:	KMIII۲۰۰۷-۱۳۹۷
رده بندی دیوبیه:	۳۴۲/۹۵۵
شماره کتابخانه ملی:	۲۴۱۹۴۸۹

نام کتاب: مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی

نامه کننده:	دفتر مقررات ملی ساختمان
ناشر:	نشر توسعه ایران
شماره‌گان:	جلد ۳۰۰
شانکه:	۹۷۸-۶۰۰-۳۰۱-۰۳-۹
نوبت جا به:	اول
تاریخ جا به:	۱۳۹۴
جا و صفحه:	کانون ۳۰.۰۰
قیمت:	۳۰.۰۰ ریال

حق چاپ برای تهیه کننده محفوظ است.

مقدمه

در کشورهای مختلف به منظور نیل به اهدافی از جمله اینمنی، سلامت، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه، تدوین و ضوابط و مقرراتی را در بخش‌های مختلف فعالیتهای ساختمانی منظور قرار داده‌اند، به نحوی که در دنیای امروز کمترین کشواری را می‌توان یافت که با تدوین قوانین عمومی با اختصاصی، فعالیت‌های ساختمانی را تحت نظم در نیاورده باشد.

در کشور ما نیز وزارت راه و شهرسازی در اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تدوین و بازنگری مباحث مقررات ملی ساختمان را با رویکرد توجه به شرایط اقلیمی و اجرایی کشور و اقتصادی و مبیتی مردم در دستور کار خود قرار داده است.

در برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سال ۱۳۸۷ تاکنون بر تدوین و بازنگری مباحث مقررات ملی ساختمان با هدف آشنازی و هماهنگی دست‌اندرکاران ساخت و ساز با علوم فنی-مهندسی روز دنیا و با هدف ارتقاء کیفیت ساخت و سازها توجه ویرایش شده است. همچنین با هدف شفافسازی و ارائه توضیحات مفهومی درخصوص مباحث مذکور، تهیی راهنمایی‌های مربوطه نیز به جد، در دستور کار دفتر مقررات ملی ساختمان قرار گرفته است.

آنچه مسلم است شهرداری‌ها بعنوان دستگاه مستول عهده‌دار کنترل ساخت و ساز در شهرها مهمترین وظیفه را در رعایت مقررات ملی ساختمان بر عهده دارند که می‌باشد با همکاری سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و سازمان ملی استانداره ایران و همچنین با استفاده از کمک تشكیل‌های حرفه‌ای نسبت به تغییر و تشویق استفاده از روش‌های نوین ساخت و حفاظت از طرح‌های بالادستی شهری در این خصوص اقدام کنند.

لازم می‌دانم در اینخصوص از حمایت‌های وزیر محترم راه و شهرسازی، اعضاي محترم شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و کمیته‌های تخصصی مزبور و همکارانم در دفتر مقررات ملی ساختمان که تلاش آنها منتج به تهیی و ابلاغ این مبحث گردیده است، صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم و از همه علاقمندان و مهندسان و مرتقبین با حوزه ساخت و ساز تقاضا کنم که هرگونه ابراد و اصلاحی را که نیاز می‌دانند به این دفتر ارسال نمایند.

غلامرضا هوائی

مدیر کل مقررات ملی ساختمان

ث

پس از تهیه پیش‌نویس مقدماتی مبحث موردنظر، کمیته‌های تخصصی مربوط به هر مبحث پیش‌نویس مذکور را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داده و با انجام نظرخواهی از مراجع دارای صلاحیت نظیر سازمان‌های رسمی دولتی، مراکز علمی و دانشگاهی، مؤسسات تحقیقاتی و کاربردی، ائمهم‌ها و تشكیل‌های حرفه‌ای و مهندسی، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و شهرداری‌های سرلسر کشور، آخرین اصلاحات و تغییرات لازم را اعمال می‌نمایند.

متن نهایی این مبحث پس از طرح در شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و تصویب اکثریت اعضای شورای مذکور، به شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی و جامعه مهندسی کشور ابلاغ گردیده است.

از زمانی که این وظیفة خطیر به این وزارت‌خانه محل گردیده، مجدانه سعی شده است با تشکیل شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و کمیته‌های تخصصی مربوط به هر مبحث و کسب نظر از صاحب‌نظران و مراجع دارای صلاحیت بر غنای هر چه بیشتر مقررات ملی ساختمان بیفزاید و این مجموعه را همان‌طور که منظور نظر قانون گذار بوده است در اختیار جامعه مهندسی کشور قرار دهد.

بدین وسیله از تلاشها و خدمات جانب آقای مهندس ابوالفضل صومعلو، معاون محترم وزیر در امور مسکن و ساختمان و جانب آقای دکتر غلامرضا هوائی، مدیر کل محترم مقررات ملی ساختمان و سایر کسانی که به نحوی در تدوین این مجلد همکاری نموده‌اند، سپاسگزاری می‌نمایم.

عباس آخوندی

وزیر راه و شهرسازی

ث

هیأت تدوین کنندگان مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

(بر اساس حروف الفبا)

الف) شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

عضو	دکتر محمدعلی اخوان بهبادی
عضو	مهندس محمدرشا اسماعیلی
عضو	دکتر ایاذ اصغری
عضو	دکتر شهریار افندیزاده
عضو	دکتر محمدحسن بازیار
عضو	دکتر منوچهر بهرویان
عضو	مهندس علی اصغر ملالزاده
عضو	دکتر علیرضا رهایی
عضو	دکتر اسفندیار زبردست
رئیس	مهندس ابوالفضل صومعلو
عضو	دکتر محمدتقی گاظمی
عضو	دکتر ابوالقاسم کرامتی
عضو	دکتر محمود گلابیچی
نایب رئیس و عضو	دکتر غلامرضا هوائی

ب) اعضاي کمیته تخصصي

عضو	دکتر مسعود سلطانی محمدی
عضو	دکتر حمزه شکیب
رئیس	دکتر محمذنمان کبیر
عضو	دکتر محمودرضا ماهری

ج) دبیرخانه شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

معاون مدیرکل و مستول دبیرخانه شورا	مهندس سهیلا پاکروان
رئیس گروه تدوین مقررات ملی ساختمان	دکتر بهنام مهرپرور

نامه شمارش مبحث هشتم نویسنده

مقدمه مبحث

استفاده از مصالح بنایی در اجرای ساختمان‌ها از دیر باز در ایران رواج داشته است. اکثر ساختمان‌های موجود در کشور خصوصاً در شهرهای کوچک، بخش‌ها، روستاهای و همچنین در بافت‌های فرسوده و قدیمی کلان شهرها از نوع مصالح بنایی می‌باشد. آسیب‌بدیری قابل توجه این ساختمان‌ها در زمین لرزه‌های گذشته با عنایت به عدم رعایت ضوابط فنی، اهمیت تدوین بعروزرسانی، تقویج مقررات ملی ساختمان را آشکار می‌سازد. با توجه به اهتمام جدی دفتر امور مقررات ملی ساختمان جهت بازنگری و بروز نمودن مباحث، کمیته مبحث هشتم پس از تدوین آخرين ويرايش مبحث در سال ۱۳۸۴، کمیته بازنگری را در سال ۱۳۹۱ تشکیل و مجدد آرزوی و بازنگری مطالب را آغاز نمود که خوشبختانه با برگزاری جلسات فشرده در تابستان ۱۳۹۲ پیش‌نویس ویرایش جدید این مبحث آماده شد و در معرض نظرخواهی صاحب‌نظران و مهندسان قرار گرفت و به تصویب شورای تدوین مقررات ملی ساختمان رسید. در این ویرایش نسبت به چاپ پیشین تغییرات زیر انجام شده است:

۱. در فصل اول ویرایش جدید تعاریف اولیه مورد نیاز این مبحث از مقررات ملی ساختمان به صورت موردنی ارائه شده است.
۲. فصل دوم از ویرایش جدید به معرفی خصوصیات مصالح مورد استفاده می‌پردازد که نسبت به ویرایش پیشین مفصل‌تر بوده و اطلاعات بیشتری جهت انتخاب مصالح در اختیار مهندسان قرار خواهد داد.
۳. در ویرایش جدید این مبحث، فصل سوم تحت عنوان "ازمامات عمومی" به مباحث قبلی اضافه شده است که رعایت این ضوابط در کلیه ساختمان‌های موضوع این مبحث الزامی می‌باشد.
۴. فصل چهارم ویرایش جدید به ارائه ضوابط "ساختمان‌های بنایی مسلح" اختصاص داده شده است. این ساختمان‌ها با توجه به اینکه عملکرد مناسبی در مقابل بار زلزله داشته و نیز به دلیل هزینه ساخت کمتر نسبت به سایر ساختمان‌ها، در کشورهای دیگر بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. لذا کمیته مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان کلیات طراحی و اجرای این

ساختمان‌ها را به عنوان یک گام اولیه و با امید به استفاده هر چه بیشتر این سازه‌ها در کشور در فصل چهارم ارائه نموده است.

۵ در فصل ششم ویرایش جدید نیز فصل‌های "ساختمان‌های بنایی بدون کلاف"، "ساختمان‌های خشتشی" و "ساختمان‌های سنگی" ویرایش پیشین ادغام شده و قسمت‌های تکراری آن‌ها حذف گردیده است.

فهرست مطالب

ویرایش جدید مبحث هشتم نیز مانند سایر تأثیفات بشری عاری از اشتباه نمی‌باشد. لذا از محققان و مهندسان محترم خواهشمندیم نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را جهت بررسی در اختیار این کمیته قرار دهند.

عنوان

کمیته تخصصی مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

۱-۸ کلیات

- ۱-۱-۸ دامنه کاربرد
- ۲-۱-۸ تعریف‌ها

۲-۸ مشخصات مصالح و کنترل کیفیت

- ۱-۲-۸ کلیات
- ۲-۲-۸ مصالح ساختمانی

۳-۸ الزامات عمومی

- ۱-۳-۸ کلیات

۴-۸ ساختمان‌های بنایی مسلح

- ۱-۴-۸ کلیات
- ۲-۴-۸ تحلیل و طراحی

<p>۱-۸ کلیات</p> <p>۱-۸-۱ دامنه کاربرد</p> <p>این مبحث شامل ضوابط طراحی مهندسی و ساخت ساختمان‌های بنایی است و برای آن دسته از اعضای سازه‌ای و غیرسازه‌ای تدوین شده است که در ساخت آن‌ها از مصالح بنایی استفاده می‌شود. مصالح معمولی در ساخت ساختمان‌های بنایی باید ضوابط مندرج در این مبحث را دارا باشند و باید طوری انتخاب شوند که ضوابط طراحی از نظر ایمنی، عملکرد سازه‌ای، پایایی و شکل ظاهری سازه با توجه کافی به شرایط محیطی تأمین شود.</p> <p>استانداردهای پذیرفته شده در این مبحث، استانداردهای ملی ایران است و باید در همه زمینه‌ها به آن‌ها رجوع شود. اگر در مورد پاره‌ای از مسائل اشاره شده در این مبحث، استانداردهای داخلی تهیه نشده باشد، استانداردهای معترضین ملی باید ملاک عمل قرار گیرد.</p> <p>ضوابط کلی و مقررات مربوط به ساختمان‌های بنایی باید در چارچوب مقادیر مندرج در این مبحث و سایر مباحث مرتبط مقررات ملی ساختمان باشد.</p> <p>این مبحث از مقررات ملی ساختمان شامل ساختمان‌های زیر می‌باشد:</p> <p>الف- ساختمان بنایی مسلح</p> <p>ساختمان بنایی مسلح ساختمانی است که با آجر، سنگ یا بلوك سیمانی یا ترکیبی از آن‌ها ساخته شده و در آن میلگردهای فولادی به همراه مصالح بنایی برای تحمل نیرو به کار می‌روند. در این ساختمان‌ها معمولاً از واحد بنایی برای تحمل فشار و از میلگردهای فولادی برای تحمل کشش استفاده می‌شود.</p>	<p>۳-۴-۸ ضوابط و جزئیات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی کم</p> <p>۴-۴-۸ ضوابط جزئیات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی متوسط</p> <p>۵-۴-۸ ضوابط ویژه برای مناطق با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد</p> <p>۵-۸ ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف</p> <p>۱-۵-۸ کلیات</p> <p>۲-۵-۸ محدوده کاربرد</p> <p>۳-۵-۸ ساختگاه</p> <p>۴-۵-۸ مصالح</p> <p>۵-۵-۸ طرح و اجرا</p> <p>۶-۸ ساختمان‌های بنایی غیر مسلح</p> <p>۱-۶-۸ کلیات</p> <p>۲-۶-۸ محدوده کاربرد</p> <p>۳-۶-۸ ساختگاه</p> <p>۴-۶-۸ مصالح</p> <p>۵-۶-۸ طرح و اجرا</p>
۴۶	۶۴
۴۵	۶۳
۴۵	۶۳
۴۵	۶۳
۴۶	۶۴
۴۷	۶۵
۴۰	۶۶
۴۱	۶۷
۴۲	۶۸

۵-۲-۱-۸ ارتفاع مؤثر

آن بعد از دیوار یا ستون که برای محاسبه نسبت لاغری در نظر گرفته می‌شود.

۶-۲-۱-۸ بست دیوار

بست مکانیکی فولادی است که لایه‌های بنایی را به یکدیگر با به مصالح دیگر متصل می‌کند.

۷-۲-۱-۸ بند پستر(افقی)

لایه افقی ملات که واحد بنایی بر روی آن قرار داده می‌شود.

۸-۲-۱-۸ بند کله(قائم)

بند قائم بین قطعات بنایی که با ملات یا دوغاب بر می‌شود.

۹-۲-۱-۸ بند گلوبی

فضایی خالی که به صورت قائم در طول یک لایه بنایی (یا واحد بنایی لایه‌ای) و قسمت ساخته شده پشت آن قرار دارد و با ملات یا دوغاب بر شده باشد.

۱۰-۲-۱-۸ پشت بند

عضوی است سازه‌ای با ضخامت کافی که در فواصل معینی از امتداد دیوار به منظور تأمین تکیه‌گاه جانبی یا تحمل بارهای متغیر که (قائم، عمود بر امتداد دیوار ساخته می‌شود.

۱۱-۲-۱-۸ پوسته

به قسمت خارجی واحد مصالح بنایی توخالی پوسته گفته می‌شود.

۱۲-۲-۱-۸ پیوند ممتد

چیدمان واحدهای مصالح بنایی که فاصله افقی بندهای کله (قائم) در آن، در ردیفهای متوازی، حداقل یک چهارم طول واحد مصالح بنایی باشد.

ب- ساختمان بنایی محصور شده با کلاف

ساخته‌مانی است که با آجر، سنگ با بلوك سیمانی یا ترکیبی از آن‌ها ساخته شده و در آن تمام بارهای قائم و نیروهای جانبی توسط دیوارها تحمل می‌شوند. کلافها در این ساخته‌مانها با نقش محصور گشته‌اند که خود باعث افزایش بکارگذاری و شکل‌بندی دیوارها می‌شوند.

ب- ساختمان بنایی غیرمسلح

ساخته‌مانی است که در ساخت آن از آجر، بلوك سیمانی، سنگ و یا خشت استفاده شده و در آن دیوارها فشار ناشی از بارهای قائم و تا حدودی برش ناشی از نیروهای جانبی را تحمل می‌کنند.

۱-۸ تعریف‌ها

در این مبحث واژه‌ها و عبارت‌های تعریف شده به صورت زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند و در مورد سایر اصلاحات، مفهوم عام آن‌ها مورد نظر است.

۱-۲-۱-۸ آجر نما

آجری است که به طور خاص برای نمای ساختمان تولید می‌شود.

۲-۲-۱-۸ ابعاد مشخصه

به ابعادی از اجزای ساختمان مانند آجر و بند گفته می‌شود که کلیه محاسبات ابعاد بر مبنای آن‌ها صورت می‌گیرد.

۳-۲-۱-۸ ابعاد اسمی واحد مصالح بنایی

ابعاد اسمی واحد مصالح بنایی برایر است با ابعاد مشخصه، به اضافه نصف ضخامت بند یا بندهای که در اطراف آن قرار دارد (به تعریف واحد مصالح بنایی مراجعه شود).

۴-۲-۱-۸ ابعاد واقعی

ابعاد واقعی عبارت است از ابعاد اندازه‌گیری شده عناصر بنایی مانند آجر، جزء، ستون و دیوار.

۲۰-۲-۱-۸ دیوار

عضوی قائم است که طول آن بیشتر از شش برابر ضخامتش باشد.

۲۱-۲-۱-۸ دیوار باربر

دیواری است که به طور عمدۀ، بارهای قائم را همراه با لنگر خمشی یا بدون آن، تحمل می‌کند.

۲۲-۲-۱-۸ دیوار سازه‌ای

دیواری است که برای مقاومت در برابر بارهای قائم یا جانبی و یا هر دو طراحی می‌شود و از اجزای اصلی پانداری ساختمان در طول عمر آن است.

۲۳-۲-۱-۸ دیوار غیرباربر

دیواری است که به طور عمدۀ هیچ باری غیر از وزن خود را تحمل نمی‌کند.

۲۴-۲-۱-۸ ستون

عضو سازه‌ای قائمی است که بعد از بزرگ مقطع آن از سه برابر بعد کوچک مقطع تجاوز نکند و ارتفاع آن حداقل سه برابر بعد کوچک مقطع باشد.

۲۵-۲-۱-۸ ستون مسلح

عضو سازه‌ای قائمی است که در آن فولاد و واحد بنایی با هم، بارهای قائم و جانبی را تحمل می‌کنند.

۲۶-۲-۱-۸ سوراخ

فضایی خالی است که مساحت آن کمتر از ۱۰۰۰ میلی‌متر مربع باشد.

۲۷-۲-۱-۸ ضخامت مؤثر

ضخامت یک دیوار یا ستون که برای محاسبه نسبت لاغری آن در نظر گرفته می‌شود.

۱۳-۲-۱-۸ جان

بخش داخلی بنایی توخالی است، به همان نحو که در واحد بنایی قرار می‌گیرد.

۱۴-۲-۱-۸ جزو

عضو قائم مجزا که بعد افقی آن نسبت به ضخامت بیشتر از ۳ و برابر یا کمتر از ۶ باشد و ارتفاع آن از ۵ برابر طولش کمتر باشد.

۱۵-۲-۱-۸ چگالی حقیقی

جرم موجود در واحد حجم واقعی ماده است.

۱۶-۲-۱-۸ چگالی ظاهري

جرم موجود در واحد حجم ظاهری ماده است.

۱۷-۲-۱-۸ حفره

فضایی خالی است که مساحت آن بیش از ۱۰۰۰ میلی‌متر مربع باشد.

۱۸-۲-۱-۸ تنگ

میلگردی که برای مقاومت در برابر برش یا پیچش در یک عضو سازه‌ای استفاده می‌شود و به شکل‌های L، T یا مستطیلی است.

۱۹-۲-۱-۸ دوغاب

مخلوطی از مصالح سنگی ریزدانه و سیمان است که آب کافی به آن اضافه شده تا مخلوط بدون این که اجزای تشکیل‌دهنده آن از یکدیگر جدا گردد، ریخته شود. به دوغاب ملات روان نیز گفته می‌شود.

۳۵-۲-۱-۸ ملات

مخلوطی از مصالح سنگی و سیمان و یا چسباننده‌ها است که پس از مصرف شدن می‌گیرد و سفت و سخت می‌شود. ملات در بنایی به عنوان چسباننده قطعات بنایی به همدیگر و تبدیل آن‌ها به جسمی یکپارچه به کار می‌رود.

۳۶-۲-۱-۸ میلگرد بستر

میلگرد بستر از یک جفت مفتوول طولی تغییرشکل یافته که مفتوول‌های عرضی به صورت نرده‌باني یا خربایی به آن جوش شده‌اند، تشکیل شده و در ابعاد مناسب برای قرارگیری در درزهای ملات بین ردیف‌های واحدهای بنایی نصب می‌شود.

۳۷-۲-۱-۸ واحد بنایی

واحد بنایی عبارت است از بخشی از دیوار، جزء و ستون که شامل ترکیبی از واحد مصالح بنایی و ملات است.

۳۸-۲-۱-۸ واحد مصالح بنایی

یکی از اجزای اصلی تشکیل‌دهنده واحد بنایی شامل آجر یا بلوک را واحد مصالح بنایی می‌نامند.

۳۹-۲-۱-۸ واحد مصالح بنایی توپر

واحد مصالح بنایی کاملاً همگنی است که هیچ گونه حفره یا سوراخی در آن وجود نداشته باشد.

۴۰-۲-۱-۸ واحد مصالح بنایی توخالی

واحد مصالح بنایی دارای فضاهای مختلف اعم از سوراخ‌ها، حفره‌ها و فرورفتگی‌ها است که حجم آن‌ها برابر با ۳۵ تا ۷۰ درصد از حجم کلی باشد.

۴۱-۲-۱-۸ واحد مصالح بنایی سوراخ‌دار

واحد مصالح بنایی است که دارای یک یا چند سوراخ با حجم کمتر از ۳۵ درصد حجم کلی باشد.

۲۸-۲-۱-۸ طول مؤثر

طول یک دیوار که برای محاسبه نسبت لاغری آن در نظر گرفته می‌شود.

۲۹-۲-۱-۸ کلاف افقی

عضوی است که در جهت افقی و عموماً در پای دیوارها، در زیر یا در تراز سقفها و در تراز بالا یا پایین بازشوها ساخته می‌شود. این کلاف‌ها به صورت اعضای گشته یا فشاری، نیروهای اینرسی ناشی از وزله را منتقل می‌کنند و مانع جدا شدن اجزای دیگر ساختمان مانند شالوده، سقف و دیوارها از یکدیگر می‌شوند.

۳۰-۲-۱-۸ کلاف قائم

عضوی است در جهت قائم که به منظور بیرون دیوارها به یکدیگر به کار می‌رود.

۳۱-۲-۱-۸ مساحت بستر

مساحتی که در صفحه‌ی بند در تماس با ملات باشد.

۳۲-۲-۱-۸ مساحت خالص

مساحت کل منهای مساحت هسته‌های فقد دوغاب، شکاف‌ها، سوراخ‌ها، حفره‌ها و فرورفتگی‌ها و سطوح فقد تماس با ملات را مساحت خالص می‌نامند.

۳۳-۲-۱-۸ مساحت کل

عبارت است از کل مساحت مقطع عرضی در مقطع بنایی مورد نظر.

۳۴-۲-۱-۸ مساحت مؤثر

عبارت است از حداقل مساحت بسترها واحدهای توخالی یا مساحت کل واحدهای توپر به اضافه مساحتی که دوغاب ریخته شده است.

۲-۸ مشخصات مصالح و کنترل کیفیت

۱-۲-۸ کلیات

مصالح مصرفی در ساخت ساختمان‌های مشمول این مبحث باید علاوه بر ویژگی‌های مندرج در مباحث پنجم، نهم و دهم مقررات ملی ساختمان، دارای مشخصات این فصل نیز باشند. در صورتی که برای مصالحی در این فصل و مباحث پنجم و نهم مقررات ملی ساختمان، ضوابطی تصریح نشده باشد، کیفیت مصالح باید بر مبنای نتایج آزمایش‌های مناسب تعیین شده و به تأیید دستگاه نظارت بررسد.

در مورد مصالح مصرفی ساختمان‌های مشمول این مبحث رعایت موارد کلی زیر الزامی است:

(الف) لازم است تا حد امکان از مصالحی که نسبت مقاومت به وزن آن‌ها زیاد است برای عضوهای سازه‌ای و از مصالح سبک برای عضوهای غیرسازه‌ای استفاده شود تا وزن ساختمان کاهش یابد.

(ب) کلیه مصالح مصرفی در ساختمان‌های مشمول این مبحث باید به گونه‌ای انبار شوند که در زمان استفاده تمیز و از نظر فنی برای استفاده مورد نظر، مناسب باشند.

۲-۲-۸ مصالح ساختمانی

۱-۲-۲-۸ سنگدانه‌ها

مصالح سنگی بتن سیمانی و آهکی، باید سخت، تمیز و بادوام بوده و از هرگونه پوسیدگی و لایدهای تورم پذیر یا تراکم پذیر (هنگام مجاورت با هو) و مواد شیمیایی مضر برای بتن و میلگرد و

بی رنگ و بدون طعم را می‌توان در ساخت بتن و ملات در مناطقی که خطر خوردگی وجود نداشته باشد مورد استفاده قرار داد. مصرف آبی که دارای خزه است برای ساختن بتن و ملات مناسب نیست. همچنین آب گل الود را باید قبل از مصرف از میان حوضجهه‌های تمدنی گذراند و یا با روش‌های دیگر تصفیه کرد تا مقدار لای و رس آن کاهش باید.

۴-۲-۲-۸ واحد مصالح بنایی

- * واحدهای مصالح بنایی بر حسب شکل ظاهری به سه نوع تقسیم می‌شود:
 - (الف) واحدهای مصالح بنایی توپر
 - (ب) واحدهای مصالح بنایی سوراخ‌دار
 - (ج) واحدهای مصالح بنایی توخالی (نوع ۱، ۲، ۳)
- ب) واحدهای مصالح بنایی توخالی در جدول ۱-۲-۸ آمده است.

جدول ۱-۲-۸: ضوابط هندسی گروههای مختلف آجر رسمی و بلوک‌های سیمانی

آجر رسمی با بلوک سیمانی		توخالی		بلوک سیمانی		آجر رسمی		سوراخ دار		
		نوع ۱		نوع ۳		نوع ۲		نوع ۱		
حجم فضای خالی نسبت به حجم کل										
٪۶۰ <	٪۵۰ <	٪۷۵ <	٪۵۵ <	٪۴۵ <	٪۴۵ <	٪۷۵ <	٪۷۵ >	٪۷۵ >	٪۷۵ >	
٪۷۰ ≥	٪۳	٪۶۰ >	٪۵۰ >	٪۳	٪۳	٪۵۵ >	٪۴۵ >	٪۷۰ ≥		
حجم هر فضای خالی نسبت به حجم کل										
محدود به ساخت (رجوع به بند زیر)	≥	≥	محدود به ساخت	≥	≥	٪۱۲۵	٪۱۲۵	٪۱۰ ≥		
مساحت هر فضای خالی										
برای چندخرا	محدود	محدود	برای چندخرا	محدود	محدود	برای چندخرا	محدود	محدود به حجم	محدود به حجم	
برای چندخرا < ۲۰۰ میلی‌متر مرغ	به حجم	به حجم	برای چندخرا < ۲۰۰ میلی‌متر مرغ	به حجم	به حجم	برای چندخرا برای کم خود ۱۸۰۰ > میلی‌متر مرغ باشد	(رجوع به بند بالا)	(رجوع به بند بالا)		
مجموع ضخامت چانه و پوسته‌ها در هر جهت نسبت به کل طول با عرض در همان جهت										
بدون محدودیت	≤	٪۲۰ ≤	بدون محدودیت	٪۲۰ ≤	٪۲۰ ≤	٪۲۰ ≤	٪۲۰ ≤	٪۲۰ ≤	٪۲۰ ≤	

لايهای سست، کلخمهای رسی و ذرات میکا عاری باشد. مشخصات ماسه مصرفی باید با موارد عنوان شده در مباحث ۵ و ۹ مقررات ملی ساختمان مطابقت داشته باشد.

۲-۲-۸ چسباندها

(الف) سیمان

با توجه به ملاحظات طراحی و شرایط محیطی، می‌توان از سیمان پرتلند نوع یک، دو یا سه، سیمان سرباره‌ای و سیمان پرتلند سرباره‌ای انواع ب-س، ب-س-۵ و س، سیمان پرتلند بوزولانی، سیمان پرتلند آهکی، سیمان بنایی، سیمان پرتلند سفید و سیمان تراس در ساخت ساختمان‌های بنایی استفاده کرد. ویژگی‌های انواع مختلف سیمان مطابق با استانداردهایی است که در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان اشاره شده است. در مواردی که به عنوان و شماره استانداردها در مبحث پنجم اشاره نشده باشد، استاندارهای ملی ایران و در غیر این صورت استانداردهای معتبر خارجی ملاک عمل می‌باشد.

ب) آهک

آهک مصرفی در ساخت ملات، شفته و بتن آهکی و خشت‌های ثبت شده معمولاً از نوع آهک سفید است. ویژگی‌های آهک ساختمانی و آهک زنده برای مصارف ساختمانی باید مطابق با استاندارد ملی ایران باشد. همچنین آهک باید به صورت شیر آهک مصرف شود.

پ) گچ

گچ مورد استفاده در کارهای بنایی باید با استاندارد ملی ایران مطابقت داشته باشد.

(ت) خاک رس

خاک رس مصرفی باید عاری از مواد آلی، رسه گیاهان و سایر بقاوی‌ای بنایی باشد و خاصیت اگرایی نداشته باشد.

۳-۲-۸ آب

آب مصرفی باید تمیز و صاف بوده و عاری از مقادیر زیان‌آور روغن‌ها، اسیدها، قلیایی‌ها، نمک‌ها، مواد قندی، مواد آلی یا مواد دیگری باشد که ممکن است به کارهای ساختمانی به ویژه بتن، ملات‌ها، میلگردها و سایر اقلام مدفعون در کار آسیب بررسانند. معمولاً آب آشامیدنی زلال، بی‌بو،

۲-۸ منخصات مصالح و کنترل کیفیت

- ۱- بلوک‌های ساخته شده از شن و ماسه طبیعی رودخانه‌ای یا شکسته، دارای وزن ویژه‌ای معمولی و در حدود ۲۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب هستند. بلوک‌های با وزن ویژه کمتر از ۱۷۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب را سبک به حساب می‌آورند. در صورتی که وزن ویژه بلوک بین ۱۷۰۰ و ۲۰۰۰ کیلوگرم در متر مکعب را باشد آنرا نیمه سبک به شمار می‌آورند.
- ۲- عرض بلهای از بلوک سیمانی که ملات روی آن پخش نمی‌شود باید حداقل ۱۰ میلی‌متر و حدکثر ۱۲ میلی‌متر باشد.
- ۳- برای بلوک‌های سیمانی مورد استفاده در دیوار باربر، خلاصه ضوابط ضخامت جان‌ها و پوسته‌ها در جدول ۲-۸ آمده است.
- ۴- مخلوط بنن مصرفی در ساخت بلوک باید از یک پیمانه سیمان پرتلند و ۳/۵ پیمانه شن (به درشتی حدکثر نصف ضخامت نازکترین دیواره بلوک) و ۲/۵ پیمانه ماسه و ۱۳۰-۱۵۰ لیتر آب برای بنن لرزیده یا ۱۶۰ لیتر برای بنن لرزیده در هر متر مکعب تشکیل شده باشد، اختلاط می‌تواند با دست یا ماشین انجام شود.

جدول ۲-۸: ضوابط ضخامت جان‌ها و پوسته‌ها

ضخامت جان معادل (میلی‌متر بر متر طول) ^(۱)	ضخامت جان (میلی‌متر) ^(۲)	حداقل ضخامت پوسته (میلی‌متر) ^(۳)	حداقل ضخامت پوسته (میلی‌متر) ^(۴)	عرض بلوک سیمانی (میلی‌متر)
۱۳۶	۲۰	۲۰	۱۰۲ و ۷۶/۲	
۱۸۸	۲۵	۲۵	۱۵۲	
۱۸۸	۲۵	۲۲	۲۰۳	
۲۰۹	۲۹	۲۲	۲۵۴ و بزرگتر	

- (۱) برای بلوک‌های سیمانی کاملاً دوغاب شده ضخامت پوسته و جان نباید کمتر از ۱۶ میلی‌متر باشد.
- (۲) برای بلوک‌های سیمانی با فاصله بین جان‌ها کمتر از ۲۵ میلی‌متر، حداقل ضخامت جان ۲۰ میلی‌متر می‌باشد.
- (۳) بلوک‌های سیمانی دوغاب شده کامل با به شکل جزئی، از این ضوابط مستثنی هستند. در این موارد برای محاسبه ضخامت جان معادل باید طول دوغاب شده از طول بلوک کسر شود.

سبحث هشتم

۲-۸-۴-(ب) در مناطق با خطر نسبی زلزله خیلی زیاد و زیاد، واحدهای مصالح بنایی توخالی که در دیوارهای سازه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند باید دارای شرایط زیر باشند:

- ۱- واحدهای مصالح بنایی توخالی نوع ۲ و ۳، تنها در دیوارهای غیر سازه‌ای مجاز است.
- ۲- در واحدهای مصالح بنایی سوراخ‌دار و توخالی، سوراخ‌ها باید عمود بر سطح بزرگ واحد مصالح بنایی و به طور یکم واخت در سلحنج آن توزیع شود. اندازه سوراخ‌های مریعی و قطر سوراخ‌های دایره‌ای باید حدکثر به ۲۵ میلی‌متر محدود شود و ضخامت جداره بین سوراخ و لبه واحد مصالح بنایی بیش از ۱۵ میلی‌متر و فاصله بین دو سوراخ بیش از ۱۰ میلی‌متر باشد. در صورت تأمین نشدن شرایط فوق، بکار بردن این واحدهای مصالح بنایی فقط در دیوارهای غیر سازه‌ای مجاز است.

۳- ضخامت پوسته‌ها نباید کمتر از ۱۵ میلی‌متر باشد.

۴- جان آجر توخالی باید در کل عرض واحد مصالح بنایی امتداد یابد.

۴-۱-۴-۲-۲-۸ آجر

- ۱- آجر باید کاملاً پخته، بکار رجه و سخت باشد و هرگاه با یک آجر به آجر دیگر ضربه‌ای وارد آید، صدای مشخص زنگداری تولید شود.

۲- مقاومت فشاری آجر باید منطبق با مشخصات طراحی و حداقل ۵ مگاپاسکال باشد.

۳- چگالی حقیقتی هر دو نوع آجر توپر و سوراخ‌دار نباید از ۱۷۰۰ و چگالی ظاهری آن‌ها از ۱۳۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب کمتر شود.

۴- آجرهای مصرفی در نما باید مطابق استاندارد ملی ایران، عاری از عایق‌اظاهري مانند ترک‌خورده‌گی، سورزه‌گی، الونک و نظایر آن باشد. از آجرهای کاملاً پخته استفاده شود و آجرها نباید مکنده آب باشند. در صد جذب آب برای آجرهای در مجاورت آب مانند آجرهای نما نباید بیش از ۵ درصد باشد.

۴-۲-۴-۲-۲-۸ بلوک سیمانی

الف) بلوک‌های دیواری

بلوک‌های سیمانی توخالی که در ساختمان مصرف می‌شود باید با ویزگی‌های مندرج در استاندارد ملی ایران و موارد زیر مطابق باشند:

تبصره: ضریب نرم شدن سنگ در آب عبارتست از نسبت مقاومت فشاری نمونه خیس شده در آب به مدت حداقل ۲۴ ساعت به مقاومت فشاری همان سنگ در حالت خشک.

۴-۲-۲-۸ خشت

۱- سطوح خشت باید صاف باشد.

۲- مقاومت فشاری خشت باید حداقل ۱۶۲ مگاپاسکال باشد.

۳- خشت باید در محیطی بدون باد و بدون احتمال ریزش برف و باران، خشک گردد به طوری که در زمان مصرف رطوبت آن کمتر از ۴ درصد باشد.

۴- ابعاد خشت‌ها از $200 \times 20 \times 50$ میلی‌متر تا $250 \times 25 \times 60$ میلی‌متر بوده و باید هماندازه هم باشند.

۵-۲-۲-۸ فولاد

(الف) میلگرد

۱- ویژگی‌های میلگردهای گرم نوردیده فولادی باید مطابق با استاندارد ملی ایران و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و میلگردهای فولادی تولید شده به روش کشش سرد و میلگردهای گالوانیزه باید مطابق با استانداردهای معتربر بین‌المللی باشد.

۲- برای مسلح نمودن قائم و افقی دیوارها و کلافها، میلگرد آجدار با مقاومت تسلیم ۴۰۰ مگاپاسکال قابل استفاده است.

۳- میلگردهای فولادی باید تمیز و عاری از پوسته‌های رنگ، روغن، گرد و خاک و هر نوع آلودگی دیگر باشند، زیرا این آلودگی‌ها سبب کاهش جسبندگی بین ماده چسباننده (بن، ملات دوغایی، ملات) و میلگرد می‌شود.

(ب) فولادهای ساختمانی

۱- قطعات فولادی اعم از نیمrixهای نورد شده و ورق باید از نواقصی که به مقاومت یا شکل ظاهری آن‌ها لطمه می‌زنند، عاری باشند. استفاده از قطعات زنگ زده و پوسته پوسته شده مجاز نیست، مگر اینکه به وسیله ماسه‌پاشی یا برس‌زنی کاملاً تمیز گرددند. در این حالت چنانچه

ب) بلوک‌های سقفی

ضخامت تینه‌های بلوک سقفی باید حداقل ۱۵ میلی‌متر و عرض تکیه‌گاه بلوک سقفی بر روی تیرچه دست کم ۲۰ میلی‌متر باشد.

۴-۲-۲-۸ سنگ

(الف) ویژگی‌های سنگ مصرفی

۱- سنگ مصرفی در ساخت ساختمان‌های سنگی از کوه تأمین می‌شود و در صورت بزرگ بودن باید به وسیله پنک با دیگر ابزار دستی به قطعات کوچکتر تقسیم شود.

۲- وزن قطعه سنگ مورد مصرف برای ساخت دیوار سنگی باید در حدی باشد که یک نفر بتواند آن را برداشته و در دیوار جای دهد.

۳- سنگ‌هایی که در ساخت اعضای بازی بر مانند دیوارهای بازی، دیوارهای حائل و شالوده‌ها به کار برد می‌شوند باید از نظر ظاهر یکنواخت و بدون ترک، رگه‌های سست و سایر کانی‌هایی باشند که بر اثر عوامل جوی و هوایزدگی خراب شده و به استحکام آن‌ها لطمه می‌زنند.

۴- استفاده از قلوه سنگ مجاز نیست مگر اینکه به صورت شکسته و در ابعاد مورد نظر این فصل مصرف شود.

۵- ابعاد قطعه سنگ مصرفی باید حداقل ۱۵۰ میلی‌متر و حداکثر به اندازه پهنای دیوار باشد. در صورت استفاده از سنگ‌های کوچکتر، کاربرد آن‌ها فقط به عنوان سنگ‌های پرکننده مجاز است.

۶- استفاده از سنگ‌های کهنه در صورتی که با شرایط این فصل متنطبق باشند مجاز است.

۷- سنگ‌های مصرفی در اقیمه‌های سرد باید در برای پیش‌بندان پایدار بوده و ضوابط مندرج در مشخصات و استانداردهای مربوطه را تأمین نمایند.

(ب) حداقل ضوابط لازم برای سنگ‌های مصرفی

مقاومت فشاری سنگ‌ها برای کارهای بنایی بازی برای نباید کمتر از ۱۵ مگاپاسکال باشد. جذب آب سنگ‌های رگی حداقل ۷٪ و ضریب نرم شدن سنگ در آب، در مورد سنگ‌های بازی و نما دست کم ۷٪ است. جذب آب مجاز در استاندارد ایران برای سنگ‌های آهکی متراکم ۱۵٪، سنگ‌های آهکی متخلخل ۲۵٪ و در مورد توفه‌ها ۳۰٪ تعیین شده است.

ملات ماسه- سیمان: این ملات مشکل از ماسه و سیمان بوده و نسبت ماسه به سیمان از ۵ به ۱ تا

۳ به ۱ متغیر است. رعایت موارد زیر برای ملات ماسه سیمان ضروری است:

۱- برای زودگیر کردن ملات سیمانی هیچ گاه نباید به آن گچ افزوده شود.

۲- میزان مواد پس نظیر خاک رس، مواد آبی و سولفات‌ها در ملات باید محدود گردد.

۳- برای شمشه گیری ملات‌های سیمانی هرگز نباید از گچ استفاده نمود.

ملات ماسه- سیمان- آهک (باتارد): ملات ماسه- سیمان- آهک با نسبت‌های مختلفی از سیمان، آهک، ماسه و آب کافی ساخته می‌شود.

ب) ملات‌های آهکی

ملات‌های گل- آهک، ماسه- آهک و ملات‌های ساروج در این گروه قرار می‌گیرند.

ملات گل- آهک: نسبت حجمی خاک و آهک در ساخت ملات گل- آهک یک حجم آهک و سه حجم خاک می‌باشد. برای ساخت این ملات باید نخست آهک را درون آب پاشید و به صورت شیر آهک درآورد و سپس به خاک افزوده و بخوبی مخلوط نمود.

ملات ماسه- آهک: ماده پرکننده این ملات، ماسه و ماده چسباننده آن، آهک است. نسبت حجمی ماسه و آهک در ساخت ملات ماسه- آهک نیز یک حجم آهک و سه حجم ماسه می‌باشد. برای ساخت این ملات نیز باید همانند ملات گل- آهک عمل کرد. توصیه می‌شود در ساخت این ملات از ماسه کفی (ماسه خاکدار که حداقل ۵ درصد خاک رس دارد) استفاده شود. از این ملات فقط می‌توان برای اندواد سطوح استفاده نمود.

ملات ساروج: از ملات‌های ساروج سرد و گرم به شرح زیر می‌توان در اندوکاری و آبپندی قسمت‌های مختلف ساختمان استفاده کرد.

۱- ملات ساروج گرم: ملات ساروج گرم در واقع نوعی ملات آهک آبی است که از بختن و آسیاب کردن سنگهای آهکی رس دار و افزودن آب به آن به دست می‌آید.

۲- ملات ساروج سرد: ملات ساروج سرد از اختلاط ۱۰ حجم گرد آهک شکفت، ۷ حجم خاکستر الک شده، یک حجم خاک رس، یک حجم ماسه بادی و ۳۰ تا ۵۰ کیلوگرم لوبی با پشم برای هر متر مکعب ملات، مقدار کالفن آب و وزن آن‌ها به دست می‌آید.

مبحث هشتم

سطح مقطع نیمرخ‌ها ضعیف شده باشد، سطح واقعی ضعیف شده باید در محاسبات استحکام سازه منظور گردد.

۲- فولادهای غیر استاندارد و نامشخص را در صورت نداشتن عیوب سطحی و ظاهری می‌توان در بخش‌هایی از ساختمان که دارای اهمیت در اینمی بهره‌برداری نبوده و در مکان‌هایی که این فولادها روی استحکام ساختمان اثر سوئی به جا نمی‌گذارند، مانند اجزای غیر سازه‌ای به کار برد.

۳- خواص فولادهای ساختمانی باید مطابق استاندارهای ملی ایران باشد.

ب) اتصال دهنده‌ها

بسهت‌های دیوار و مهارهایی که با سیمان‌های فولادی ساخته می‌شوند و دیگر بسته‌ها و مهارهای فولادی، تا تعیین استاندارد لازم برای آن‌ها باید مطابق با استاندارهای معتبر بین‌المللی تهیه و استفاده شوند. بسته‌ها و مهارهای ساخته شده از مس، برجی با دیگر فلزات مقاوم در برابر خوردگی باید حداقل مقاومت تسیم ۲۰۰ مگاپاسکال را داشته باشند.

ت) شبکه فولاد جوش شده

شبکه فولادی جوش شده باید مطابق با استاندار ملی ایران باشد

۴-۲-۶ ملات‌ها

ملات مخلوطی است از ماده‌ای چسباننده، ماسه و آب که در صورت لزوم برای رسیدن به کارایی مورد نظر، مواد افزودنی به آن اضافه می‌شود. در استفاده از ملات محدودیت‌های زیر باید رعایت شود:

۱- در ساخت ساختمان‌های خشتشی استفاده از ملات گل، کاهگل و گل آهک مجاز است.

۲- در ساخت ساختمان‌های سنگی استفاده از ملات گل مجاز نیست و باید از ملات‌های گل- آهک، ماسه- سیمان و ماسه- سیمان- آهک استفاده شود.

۴-۲-۶-۱ انواع ملات‌ها

الف) ملات‌های سیمانی

ملات‌های ماسه- سیمان و ماسه- سیمان- آهک در این گروه قرار می‌گیرند.

۷-۲-۲-۸ دوغاب

دوغاب، مخلوطی از مواد چسباننده و سنتگانه است که آب کافی به آن اضافه شده تا مخلوط بدون این که اجزای تشکیل دهنده آن را یکدیگر جدا نمایند، ریخته شود که به دو نوع دوغاب بنایی و دوغاب سیمانی تقسیم می‌گردد.

(الف) دوغاب بنایی

این نوع دوغاب در ساختمنهای بنایی به عنوان پرکننده بین قطعات بنایی کاربرد دارد. انواع دوغاب، مقاومت فشاری آن، نسبت اختلاط مصالح مورد استفاده در آن و بقیه ویژگی‌ها باید مطابق استاندارد ملی ایران باشد.

(ب) دوغاب سیمانی

دوغاب سیمانی در تقویت کارهای بنایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس از ساخت هر پنج ردیف آجر، عمل دوغاب‌بریزی سیمانی انجام می‌شود و باید این عمل تا پایان ساخت کامل دیوار ادامه یابد. موارد زیر باید در دوغاب‌بریزی مورد توجه قرار گیرد:

۱- دوغاب سیمانی باید به نسبت حجمی یک سیمان و یک ماسه ریخته شود.

۲- دوغاب سیمانی باید در کمترین زمان ممکن بعد از اختلاط و پیش از آغاز گرفتن سیمان، مورد مصرف قرار گیرد.

۳- استفاده از دوغاب سیمانی که سیمان آن گرفته و سخت شده، مجاز نیست. در هر حال، نباید از دوغانی که از شروع اختلاط آن ۱/۵ ساعت گذشته است، استفاده گردد.

۴- لازم است از رخ زدن دوغاب سیمانی حداقل تا ۲۴ ساعت پس از اجر، جلوگیری شود.

۸-۲-۲-۸ افزودنی‌های ملات و دوغاب

مخلوطهای ضربیخ: مایعات ضد ریخ، نمک‌ها یا سایر مواد مشابه باید در ملات یا دوغابی بکار روند. هواهدی: از مواد هوازرا نباید در ملات یا دوغابی استفاده کرد، مگر آن که آزمایش‌های برای تایید تطابق آن‌ها با ضوابط این فصل انجام شود. رنگ‌ها: فقط اکسید معدنی خالص، کریم سیاه یا رنگ‌های پلاستیکی را می‌توان مورد استفاده قرار داد. مقدار کربن سیاه موجود باید به حداقل ۳ درصد وزن سیمان محدود شود.

ب) ملات‌های گچی

ملات گچ برای رویه در گچ کاری، اتصالات قطعات گچی و در برخی موارد برای اندودهای زودگیر مانند آستر سقفهای کاذب مصرف می‌شود. ملات گچ و حاک برای آستر در گچ کاری دیوار، جزء و ستون استفاده می‌شود.

ت) ملات‌های گل

ملات‌های گل و کاهگل در این گروه فواره‌ی گیرند و ماده چسباننده آن‌ها گل رس است. ملات گل از اختلاط خوب خاک و آب و وزن دادن کامل آن ساخته می‌شود. این ملات پس از خشک شدن جمع شده و ترک می‌خورد. از ملات گل فقط باید به عنوان لایه پستر (ملات بین ردیفهای مختلف) در دیوارهای خشتشی استفاده شود.

برای جلوگیری از ترک خوردن ملات گل پس از خشک شدن به آن کاه می‌افزایند. برای ساخت هر مترمکعب کاهگل حدود ۴۵ تا ۵۰ کیلوگرم کاه لازم است. از ملات کاهگل فقط برای ساخت خشت و اندودکاری دیوارها و بوشش بام برای عالیکاری رطوبتی و حرارتی استفاده می‌شود.

۲-۶-۲-۲-۸ روش انتخاب ملات

ملات‌ها به چهار گروه ملات خیلی قوی، ملات قوی، ملات متوسط و ملات ضعیف تقسیم می‌شوند. ویژگی‌های این ملات‌ها وابسته به عوامل متعددی همچون نوع چسباننده، ویژگی‌های ماسه، حجم مصالح سنتگی و موارد دیگری است که کنترل آن‌ها بدون استفاده از برخی آزمایش‌ها ممکن نیست. نحوه استفاده از این ملات‌ها به شرح زیر می‌باشد:

ملات خیلی قوی: این ملات دارای مقاومت فشاری ۴۲ روزه برابر با بیش از ۲۰ مگاباسکال بوده و برای عملیات بنایی در زیر سطح زمین استفاده می‌شود.

ملات قوی: این ملات دارای مقاومت فشاری ۴۲ روزه برابر با بیش از ۱۲ مگاباسکال بوده و برای دیوارهایی که به مقاومت خمی زیاد نیاز دارند، استفاده می‌شود.

ملات متوسط: ملات با مقاومت فشاری ۴۲ روزه برابر با بیش از ۵ مگاباسکال برای مصارف عمومی مانند دیوارهای خارجی بالاتر از سطح زمین در معرض شرایط جوی بحرانی، جان‌بندها و دودکش‌ها، استفاده می‌شود.

ملات ضعیف: ملات با مقاومت کم که فقط برای نازک کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بتن خرد سنگی برای پی سازی در ساختمان های بنایی با مصرف حداقل ۷۰ درصد بتن با مقاومت فشاری ۴۲ روزه ۲۰ مگاپاسکال و ۳۰ درصد سنگ لشه یا خرد سنگ، مجاز است.

۱۱-۲-۲-۸ چوب

- ۱- رطوبت اوزارهای مصرفی باید با شرایط اقلیمی و مورد مصرف تناسب داشته باشد.
- ۲- خصوصیات فیزیکی و مکانیکی چوب های طبیعی، در انواع مختلف گونه های چوب و در جهات طولی، شعاعی و مماسی تنه درخت با یکدیگر متفاوتند، بنابراین هنگام مصرف باید به این عوامل توجه کرد.
- ۳- چوب مصرفی در ساختمان های چوبی باید با استفاده از مواد مناسب در برابر نهاج موریانه ایمن شده باشد و در برابر پوسیدگی محافظت شود.

۹-۲-۲-۸ شفته و بتن آهکی

الف) شفته آهکی مخلوطی از آب و آهک و خاک رس می باشد. شفته آهکی را با دوغاب آهک هوایی و خاک رس با خاک دارای خاک رس بدون ریشه گیاهی و سایر مواد آبی می سازند. بهترین روش ساختن شفته آهکی استفاده از دوغاب آهک می باشد. معمولاً مقاومت فشاری شفته آهکی با مرور زمان افزایش می باید و برای لایه های زیر پی و برای بارگذاری های کم (مقاومت فشاری ۱ مگاپاسکال) مورد استفاده قرار می گیرد. در ساخت شفته آهکی موارد زیر باید متنظر شود:

- ۱- مقدار آب لازم برای شفته آهکی بستگی به مقدار خاک رس در خاک شفته، دانه بندی خاک و گرم و خشکی محل کار دارد. هر اندازه آب کمتر مصرف شود بهتر است زیرا شفته پوک نمی شود.

۲- مقدار آهکی که در ساختن شفته آهکی باید مصرف شود بستگی به مقاومت مورد نیاز و مقدار خاک رس درون خاک دارد.

۳- وجود دانه های سنگی درشت برای مصرف خاک در شفته مشروط بر اینکه دانه بندی مناسبی داشته باشد، پلامانع است.

۴- بهترین خاک برای ساختن شفته آهکی، خاک با دانه بندی پیوسته است که ریزدانه آن از ۲۵ درصد و خاک رس آن از ۱۵ درصد خاک کمتر نباشد.

۵- کاهش حجم ناشی از خشک شدن در شفته آهکی که به سبب وجود خاک رس و آب زیاد اتفاق می افتد باید مورد توجه قرار گیرد.

ب) بتن آهکی مانند بتن سیمانی است با این تفاوت که جسبنده آن خمیر آهک است و مقدار خاک رس آن می تواند تا ۵ درصد مصالح سنگی باشد.

۱۰-۲-۲-۸ بتن سیمانی

کیفیت بتن از نظر مقاومت، پایایی و سایر نیازهای ویژه محیطی باید با ضوابط مندرج در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان مطابقت داشته باشد. بتن باید با عبار سیمان حداقل ۲۵۰ کیلوگرم در هر مترمکعب بتن ساخته شود. حداقل مقاومت فشاری بتن مورد استفاده در کلافها باید کمتر از ۲۰ مگاپاسکال باشد.

۳-۸ الزامات عمومی

۱-۳-۸ کلیات

رعایت ضوابط عمومی زیر در طراحی و اجرای ساختمان‌های موضوع این مبحث الزامی است.

۱-۱-۳-۸ درز انقطاع

چنانچه بکی از ابعاد پلان ساختمان نسبت به بعد دیگر بزرگ باشد و با در قسمت‌های مختلف ساختمان اختلاف ارتفاع و یا اختلاف ارتفاع طبقات وجود داشته باشد و نیز وجود پیشامدگی‌ها در پلان بیش از حد مجاز باشد پاید ساختمان را با استفاده از درزهای انقطاع به قسمت‌های مختلف تقسیم کرد. جهت تأمین حداقل عرض درز انقطاع، فاصله هر طبقه ساختمان از مرز زمین مجاور حداقل باید برابر 100×100 ارتفاع آن طبقه از روی تراز پایه باشد. درز انقطاع لازم نیست در شالوده ادامه یابد.

۲-۱-۳-۸ پیوستگی سازه‌ای

در مورد اجزای سازه‌ای ساختمان‌های مشمول این مبحث رعایت موارد کلی زیر الزامی است:

- ۱- تمامی اجزای ساختمان باید به گونه مناسبی به هم پیوسته باشند تا ساختمان در برابر نیروها به طور یکپارچه عمل کند.
- ۲- دیوارهای باربر باید در یک راستای قائم تابی ادامه داشته باشند.
- ۳- کل ساختمان باید از نظر واگونی پایدار باشد.

۸-۱-۳-۸ دیوارهای چند جداره

فاصله بین کلیه جدارهای دیوارهای چند جداره باید توسط دو غاب پر شوند یا با بسته‌های مقاوم در برابر خوردگی یا میلگرددهای بستر به یکدیگر محکم شوند.

۷-۱-۳-۸ بسته‌های دیواری در اجرای دیوار میان‌تهی

طول کلی بسته‌های دیواری باید به اندازه کافی بلند باشد تا حداقل ۲ بند کله از هر جداره را در برگیرد. بخشی از بسته‌های دیواری که درون جدار قرار دارند باید کاملاً در ملات یا دوغاب محصور باشند. دو انتهای بسته‌های دیواری باید با زاویه ۹۰ درجه و حداقل به طول ۵ میلی‌متر خم شوند. به ازای هر ۶۰ متر مربع از مساحت دیوار، باید حداقل یک بست دیواری با قطر ۱۲ میلی‌متر تعییه شود. اگر فاصله بین دو جداره بزرگتر از ۷۵ میلی‌متر و کوچکتر از ۱۱۵ میلی‌متر باشد، باید برای هر ۴/۴ متر مربع از مساحت دیوار، حداقل یک بست دیواری به قطر ۱۲ میلی‌متر در نظر گرفته شود. بسته‌ها در صفحه قائم دیوار باید یک در میان (تصویر متناب) تعییه شوند. حداقل فاصله قائم میان بسته‌ها نباید از ۶۰۰ میلی‌متر و حداقل فاصله افقی میان آن‌ها نباید از ۹۰۰ میلی‌متر تجاوز نماید. در اطراف بازشوها فاصله افقی بسته‌ها باید کمتر از ۹۰۰ میلی‌متر و حداقل ۴۰۰ میلی‌متر دورتر از لبه بازشو، تعییه گردد.

۸-۱-۳-۸ بسته‌های دیواری در دیوارهای چند جداره حفره پر

در هر ۰/۲۰ متر مربع از دیوارهای چند جداره، جدارهای باید با بسته‌های دیواری به قطر حداقل ۵ میلی‌متر به یکدیگر بسته شوند. می‌توان از بسته‌های دیواری با اندازه و فاصله متفاوت که مقاومت یکسانی را میان جدارهای ایجاد می‌کنند استفاده کرد.

۹-۱-۳-۸ میلگرد پستر

میلگرد پستر بیش‌ساخته برای دیوارهای بنایی باید دارای حداقل یک سیم عرضی با قطر حدود ۳ میلی‌متر برای هر ۰/۲۰ متر مربع از مساحت دیوار باشد. فاصله عمودی میلگرد پستر بیش از ۴۰۰ میلی‌متر باشد. سیم‌های طولی باید کاملاً در ملات بند افقی خوابانده شوند. میلگردهای بستر

۴- دیوارها باید به تمام کفها یا سقفها یا سایر عناصری که برای دیوار، تکیه‌گاه جانبی تأمین می‌کنند به نحو مناسبی مهار شوند.

۳-۱-۳-۸ شالوده‌ها

رعایت ملاحظات زوتکنیکی مبحث هفتم مقررات مآی ساختمان در طراحی شالوده‌ها ضروری است. در طراحی و اجرای شالوده‌ها باید ضوابط موجود در مباحث هفتم و نهم مقررات مآی ساختمان رعایت شوند.

۴-۱-۳-۸ دیوارهای زیرزمین

دیوارهای زیرزمین جهت تحمل بارهای قائم به اضافه بارهای جانبی که از خاک‌های مجاور ناشی می‌شود باید دارای مقاومت و ضخامت کافی باشند. در ضمن رعایت ضوابط زیر برای این دیوارها لازم است:

(الف) ضخامت دیوار زیرزمین باید حداقل برابر با ضخامت دیوار طبقه همکف باشد.

(ب) کلیه نعل درگاهها در طبقه زیرزمین باید از بتن درجا ساخته شده باشند و توسط میلگردهای قائم یا کلاف‌های قائم به کلاف‌های افقی پایین و بالا متصل گردد.

(ج) در صورت عدم استفاده از کلاف افقی زیر دیوار طبقه زیرزمین، باید کلیه میلگردهای قائم در دیوار طبقه زیرزمین به میلگردهای شالوده متصل گردد.

(د) دیوارها باید در برابر نفوذ آب و رطوبت عایق‌کاری شوند. عایق‌کاری رطوبتی زیر دیوار با قبر گونی و سایر مصالح مشابه به دلیل کاهش مقاومت برشی در برابر بارهای جانبی، مجاز نیست و ۲۰ میلی‌متر ملات ماسه-سیمان با نسبت سیمان به ماسه یک به دو کافی است.

۳-۱-۳-۸ بازشوها و تقویت کننده‌های اطراف آن‌ها

بازشوها باید حتی الامکان کوچک بوده و در قسمت‌های مرکزی دیوار قرار گیرند. در دیوارهای باربر، در صورت امکان باید از تعییه بازشوها در یک راستای قائم احتراز شود. در غیر این صورت، باید پی‌رامون بازشوها به نحو مناسبی مثلاً با میلگرد، یا نعل درگاه یا کلاف تقویت شود.

۱۱-۱-۳-۸ دیوارهای غیرسازه‌ای و تیغه‌ها

۱- برای اتصال اجزای غیرسازه‌ای به اجزای سازه‌ای طرح‌های مناسبی باید تهیه گردد که صدمات وارده به اجزای غیرسازه‌ای در اثر تغییر شکل اجزای سازه‌ای حداقل باشد.

۲- حداکثر ارتفاع مجاز دیوارهای غیرسازه‌ای و تیغه‌ها از تراز کف مجاور $3\frac{1}{5}$ متر می‌باشد. در صورت تجاوز از این حد باید با استفاده از مهارهای مناسب، پایداری بیشتری برای دیوار تأمین گردد.

۳- تیغه‌هایی که در تمام ارتفاع طبقه ادامه دارند باید کاملاً به زیر پوشش سقف مهار شوند.

۴- لبه قائم تیغه‌ها نباید آزاد باشد. این لبه باید به یک تیغه و یا یک دیوار عمود بر آن، یکی از اجزای سازه و یا عنصر قائم (مانند یک ستون) که بهینه متنظر از فولاد، بتارمه و یا چوب ساخته شده است، با اتصال کافی تکیه داشته باشد. چنانچه طول تیغه پشت‌بند کمتر از $1\frac{1}{5}$ متر باشد لبه آن می‌تواند آزاد باشد.

۵- در صورتیکه دیوار و تیغه ممکنی به آن بطور همزمان و یا بصورت لازی و یا بصورت هشت‌گیر چیده شوند، اتصال تیغه به دیوار کافی تلقی می‌گردد ولی چنانچه تیغه بعد از احداث دیوار و بدون اتصال به آن ساخته شود باید در محل تقاطع به نحو مناسبی به دیوار متصل و محکم گردد. در غیر اینصورت لبه کناری تیغه آزاد تلقی شده و باید عنصر قائم در این لبه تعیبه گردد. دو تیغه عمود بر هم باید با یکدیگر قفل و بست شوند.

۱۲-۱-۳-۸ نعل در گاه

۱- به جز نعل در گاه‌ها در طبقه زیرزمین، نعل در گاه می‌تواند از مصالحی مانند آجر مسلح، چوب، فولاد، بتارم و بتارم ساخته باشد.

۲- بار وارد بر نعل در گاه عبارت است از بخشی از دیوار مثبت شکل که اضلاع جانبی آن باافق زاویه 60° درجه می‌سازد. تمام بار مثبت به اضافه کفها و تبرها بایستی در نظر گرفته شوند.

۳- طول تکیه‌گاه تیر نعل در گاه در هر طرف بایستی حداقل 350 میلی‌متر یا یک دهم طول دهانه، هر کدام بیشتر است، در نظر گرفته شود. این طول باید طوری در نظر گرفته شود که نتش

باید همه جدارها را در بر گیرند. در جایی که فضای بین جدارهای پیوند داده شده کاملاً با دو غاب یا ملات بر و سفت شده باشد، باید از ضوابط مربوط به تنش‌های مجاز و سایر شرایط ذیربط، که برای دیوارهای بنایی (معمولی) بکار برده شود استفاده کرد اما اگر این فضای نشده باشد، ضوابط مربوط به تنش‌های مجاز، شرایط تکیه‌گاه جانبی، ضخامت (منهای حفره)، ارتفاع و شرایط بست دیوارهای دو جداره را ارضاء کند.

۱۰-۱-۳-۸ کنترل نسبت لاغری

(الف) کنترل نسبت لاغری در دیوارها

در دیوارهای باربر غیر مسلح، نسبت لاغری (که از تقسیم ارتفاع مؤثر بر ضخامت یا تقسیم طول مؤثر دیوار بر ضخامت، هر کدام کمتر است، به دست می‌آید) باید از 15 بیشتر شود. در دیوارهای مسلح، این نسبت به مقادیر جدول ۱-۳-۸ محدود می‌شود.

جدول ۱-۳-۸ حداکثر نسبت لاغری در دیوارهای باربر مسلح

حداکثر نسبت لاغری در دیوارهای باربر مسلح	
شرایط انتها	حداکثر نسبت لاغری مجاز
شراحت انتها	تحکیه گاه ساده
۳۵	تحکیه گاه پیوسته
۴۵	دیوار طره
۱۸	

(ب) کنترل نسبت لاغری در ستون‌ها

نسبت لاغری در ستون‌ها از تقسیم ارتفاع مؤثر ستون بر ضخامت مؤثر در هر جهت، هر کدام بیشتر است به دست می‌آید. این نسبت در ستون‌های غیرمسلح باید کمتر از 15 باشد. در ستون‌های مسلح، این نسبت به عدد 20 محدود می‌شود. در محاسبات باید حداکثر خروج از مرکزیتی معادل با 10 درصد بعد ستون در هر جهت در نظر گرفت.

۱۷-۱-۳-۸ تکیه‌گاه بنایی

(الف) تکیه‌گاه قائم

سطح پاره اعضا سازه‌ای که نقش تکیه‌گاه قائم را به عهده دارد، باید به نحوی باشد که ضخامت نخستین بند بستر آن کمتر از ۶ میلی‌متر و بیشتر از ۲۵ میلی‌متر نباشد. همچنین این اعضا باید از مواد نسوز انتخاب شوند.

(ب) تکیه‌گاه جانبی

تکیه‌گاه جانبی را می‌توان بوسیله دیوارهای عرضی، ستون‌ها، یا پشت‌بدها که با فاصله افقی معینی از یکدیگر فرار گرفته باشند، یا بوسیله کفها، تیرها، یا سقفها که بطور عمودی دارای فاصله معینی باشند، تأمین کرد. در صورتیکه از تیر بعنوان تکیه‌گاه جانبی استفاده شود، فاصله آزاد بین تیرها نباید از ۳۲ برابر حداقل عرض مساحت ناحیه فشاری بیشتر باشد.

۱۸-۱-۳-۸ حفاظت از بسته‌ها و میلگرد‌های بستر

بسته‌ها یا میلگرد‌های بستر باید با ملاتی که حداقل ضخامتش ۱۶ میلی‌متر است، در برابر هوازدگی، پوشش داده شوند. ضخامت ملات دوغانی یا ملات بین واحدهای بنایی و میلگرد بستر نباید کمتر از ۶ میلی‌متر باشد. در مواردی که از پیچ‌ها یا میلگرد با قطر ۶ میلی‌متر با کمتر استفاده می‌شود، می‌توان آن‌ها را در بندهای افقی که حداقل ضخامت آن‌ها دو برابر ضخامت میلگرد یا پیچ است جایگذاری کرد.

۱۹-۱-۳-۸ لوله‌ها و مجاري توکار

عبور دادن لوله‌ها و مجاري توکار در صورتی مجاز است که قطر آن‌ها از یک ششم ضخامت دیوار کمتر باشد.

۲۰-۱-۳-۸ ابعاد هندسی مؤثر در دیوارها و ستون‌ها

۱-۲۰-۱-۳-۸ ضخامت مؤثر

ضخامت مؤثر دیوارها و ستون‌ها در سازه‌های بنایی در بندهای الف تا ارائه شده است.

۱۳-۱-۳-۸ نما

ایجاد شده در واحد بنایی زیرین (ناشی از ترکیب وزن دیوار، تنش حاصل از عملکرد قوسی و تنش تکیه‌گاهی تیر نعل درگاه) از حد مجاز تنش تکیه‌گاهی بیشتر نشود.

- اتصالات نما به سازه باید توانایی انتقال نیروی زلزله ایجاد شده در اثر جرم دیوار به سازه را دارا باشند. همچنین این اتصالات باید بتوانند تغییر مکان در قابها یا اعضا سازه‌ای محیطی را به شکل مناسبی به نما منتقل کنند. در انتخاب نما، تا آنجا که ممکن است مصالح می‌بایست سیک و انعطاف‌پذیر انتخاب شوند.

- نما باید با سطح زیر کار اتصال مناسب و کافی داشته باشد تا هنگام بروز زلزله خطر جاذبه و فروریختن آن وجود نداشته باشد.

۱۴-۱-۳-۸ جان‌پناه

ارتفاع جان‌پناه اطراف بام و بالکن‌ها از کف تمام شده باید حداقل ۷۰۰ میلی‌متر و ضخامت آن حداقل ۲۰۰ میلی‌متر باشد. همچنین لازم است در فواصل ۵ متر توسط کلافهای افقی و قائم مهار شوند.

۱۵-۱-۳-۸ دودکش

ساخت دودکش باید بصورت یکباره از طبقات پایین تا پشت‌بام ادامه باید. باید دودکش در ارتفاعی برای ارتفاع جان‌پناه به روش مناسبی مهار شود. ساخت دودکش با مصالح بنایی مجاز نیست. ارتفاع دودکش نباید بیش از ۱/۵ متر از کف بام باشد و در صورتی که ارتفاع آن از این مقدار تجاوز نماید باید به وسیله عناصر قائم فولادی یا بتن مسلح به گونه مناسبی تقویت و در کف بام گیردار شود.

۱۶-۱-۳-۸ بادگیر

بادگیر ساخته شده با مصالح بنایی و اجزای مشابه نباید از کف بام، بلندتر از ۱/۵ متر باشد. در صورتی که ارتفاع بادگیر از این مقدار تجاوز کند باید به وسیله عناصر قائم فولادی یا بتن مسلح به نحو مناسبی تقویت و در کف بام گیردار شود.

۳-۲۰-۱-۳-۸ مساحت مؤثر

مساحت مؤثر برای واحدهای توخالی برابر است با مساحت خالص بستر و برای واحدهای توپر برابر است با مساحت خالص به اضافه مساحتی که در آن ملات دوغانی ریخته شده باشد. اگر از واحدهای توخالی با حفره‌های عمود بر استناد تنش استفاده شده باشد، مساحت مؤثر، کوچکترین عدد از دو مقدار حداقل مساحت بستر یا حداقل مساحت مقطع عرضی خواهد بود. اگر بندهای افقی تورفه باشند، مساحت مؤثر به همان نسبت کاهش خواهد یافت. مساحت مؤثر برای دیوارهای توخالی باید مقداری باشد که از جدارهای تحت بار بست می‌آید.

۲۱-۱-۳-۸ چاکزاری پیچ‌های مهاری مدفون

ضوابط چاکزاری پیچ‌های مهار، اعم از پیچ‌های مهار با مهره و یا پیچ‌های مهار از میلگرد خم شده، مطابق مقررات این قسمت تعیین می‌شود. پیچ‌های مهار از میلگرد خم شده باشد از قلاب ۹۰ درجه خم با قطر داخلی سه برابر قطر پیچ، به اضافه طول مستقیمی مساوی $1/5$ برابر قطر پیچ بعد از انتهای آزاد باشند. پیچ‌های مهار با مهره دارای یک مهره استاندارد خواهند بود. پیچ‌های مهار صفحه، دارای صفحه‌ای خواهند بود که به بدنه پیچ، جوش می‌شود تا معادل پیچ مهار با مهره را تأمین کند. عمق مؤثر مدفون برای پیچ‌های مهار صفحه یا پیچ‌های مهار با طول مدفون است که از سطح واحد بنایی تا سطح باربر صفحه یا مهار در جهت عمود اندازه‌گیری می‌شود. عمق مؤثر مدفون برای مهار با میلگرد خم شده، طول توکاری است که از سطح واحد بنایی تا سطح باربر خم، منهای یک برابر قطر پیچ مهار در جهت عمود اندازه‌گیری می‌شود. همه پیچ‌ها، باشد در محل خود، با حداقل 25 میلی‌متر می‌توان در بندهای افقی با ضخامت حداقل 12 میلی‌متر جای داد. حداقل فاصله مرکز تا مرکز پیچ‌ها 40 برابر قطر پیچ است.

۲۲-۱-۳-۸ میلگرد بازشوها

حداقل میلگرد افقی و قائم برای بالا و پایین و اطراف بازشوها 130 میلی‌متر مربع می‌باشد که میلگردهای افقی باید حداقل بطول کمترین عدد از دو مقدار « 60 میلی‌متر» و « 40 برابر قطر

مبحث هشتم

(الف) دیوارهای تک جداره

ضخامت مؤثر دیوارهای تک جداره واحدهای توپر با میان خالی، ضخامت مشخصه دیوار است.

(ب) دیوارهای چند جداره

ضخامت مؤثر دیوارهای چند جداره، که فضای بین جدارها با ملات یا ملات دوغانی پر شده باشد، برابر ضخامت مشخصه دیوار است. برای دیوارهای با فضای باز در بین جدارها، ضخامت مؤثر همانند دیوارهای میان نهی تعیین خواهد شد.

(ب) دیوارهای میان نهی

اگر هر دو جدار از دیوارهای میان نهی، به طور محوری بارگذاری شده باشد، هر جدار باید برای عملکرد مستقل در نظر گرفته شود. ضخامت مؤثر دیوار میان نهی از ریشه دوم مجموع مربيعات ضخامت‌های مشخصه جدارها بست می‌آید. اگر یک دیوار میان نهی تک جداره یا چند جداره باشد و هر دو طرف تحت بار محوری باشند، هر طرف دیوار میان نهی، باید برای عملکرد مستقل، در نظر گرفته شود و ضخامت مؤثر هر طرف طبق قسمت‌های الف و ب خواهد بود. اگر یک طرف دیوار تحت بار محوری باشد، ضخامت مؤثر دیوار میان نهی، ریشه دوم مجموع مربيعات ضخامت‌های مشخصه دو طرف خواهد بود.

(ت) ستون‌ها

عرض مؤثر برای ستون‌های مستطیلی در استناد مورد نظر، عرض مشخصه است. عرض مؤثر برای ستون‌های غیر مستطیلی، ضخامت یک ستون مربعي با همان معان اینرسی، حول محوری می‌باشد که در ستون واقعی مورد نظر است.

۲۰۲۰-۱-۳-۸ ارتفاع مؤثر

ارتفاع مؤثر ستون‌ها و دیوارهای برابر با ارتفاع آزادی است که بین تکیه‌گاه‌های جانبی بالا و پایین و در استناد عمود بر بمحور مورد نظر قرار دارد. برای اعضایی که در بالا و در استناد عمود بر بمحور مورد نظر، دارای تکیه‌گاه نیستند، ارتفاع مؤثر، دو برابر ارتفاع عفو از بالای تکیه‌گاه پایین است. اگر ارتفاع مؤثر کمتر از ارتفاع آزاد باشد، می‌توان آن را در صورتی که قابل توجیه باشد، پکار برد.

۴-۸ ساختمان‌های بنایی مسلح

۱-۴-۸ کلیات

در اجرای ساختمان‌های بنایی مسلح علاوه بر رعایت الزامات عمومی ذکر شده در فصل ۳، رعایت ضوابط این فصل ضروری می‌باشد. اجرای ساختمان‌های مشمول این فصل به دلیل رفتار شکل‌بندیرتر در مقایسه با سایر ساختمان‌های بنایی سنتی ترجیح دارد.

۱-۱-۴-۸ محدوده کاربرد

این فصل از مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان شامل حداقل ضوابط برای طراحی و ساخت ساختمان‌های بنایی مسلح می‌باشد. مسلح نمودن در این نوع ساختمان‌ها به وسیله هسته پتنی مسلح و یا قرار دادن میلگرد‌های فولادی درون خفره‌های واحدهای بنایی مجوف و پر کردن آن‌ها توسط ملات یا پتن مانند شکل ۱-۴-۸ انجام می‌شود. حداقل ارتفاع ساختمان‌های بنایی مسلح ۱۵ متر از تراز پایه می‌باشد.

۲-۱-۴-۸ مصالح

مصالح مصرفی باید با کلبه مقررات و ضوابط ارائه شده در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان و فصل دوم این مبحث مطابقت داشته باشد.

«میلگرد» بعد از بازشو امتداد پائیند. در صورت استفاده از کلاف‌ها، باید طرفین بازشو را با تعییه کلاف‌های قائم که به کلاف‌های افقی بالا و پایین آن طبقه متصل می‌شوند و همچنین با مهار نعل در گاه بازشو در کلاف‌های قائم طرفین تقویت کرد.

۴-۸-۲۳-۱ دیوارهای جدا شده از سیستم اصلی سازه‌ای

دیوارهای بنایی که در چهت عمود بر صفحه خود (در چهت جانبی) دارای تکیه‌گاه هستند و از لحاظ سازه‌ای مستقل و از سه طرف بطور جدا شده از سیستم اصلی سازه‌ای عمل می‌کنند، می‌باشد دارای حداقل میلگرد افقی برابر با ۰/۰۷ مساحت مقطع عرضی دیوار باشند. این ضابطه می‌باشد با توزیع یکنواخت میلگرد بستر با میلگرد‌های افقی که فاصله آن‌ها از یکدیگر بیش از ۱۲۰۰ میلی‌متر نباشد، و بطور کامل در ملات یا ملات دوغانی مذفون باشند، ارضا گردد. اجزای معماری (غیرسازه‌ای) دیوارهای بنایی از مطالب حداقل میلگرد مستثنی می‌باشد.

۴-۸-۲۴-۱ حداقل ضخامت دیوار باربر

ضخامت اسمی دیوارهای باربر مسلح نباید از ۱۵۰ میلی‌متر کمتر باشد. در مورد دیوارهای باربر بنایی مسلح با واحد آجر مجوف، ضخامت اسمی ۱۰۰ میلی‌متر مجاز است، به شرط آنکه مقاومت واحد سطح خالص بیشتر از ۵۵ مگاباسکال باشد، نسبت لاغری بزرگتر از ۲۷٪ نباشد، واحدها در بیوند ممتد قرار گیرند، اندازه میلگرد کمتر از با مساوی ۱۲ میلی‌متر باشد و حداقل دو میلگرد با یک وصله در هر خفره قرار گیرد، و بندها به شکل صاف محدب یا صاف V شکل باشند.

۴-۸-۲۵-۱ ضوابط استفاده از پتن برای تقویت دیوارهای سازه‌ای


هر جتن به واحد بنایی سازه‌ای، نظیر لایه‌های شروع یا تقاطع دیوارها و بند بین مصالح که به عنوان یک درز انقطاع طراحی نشده‌اند، متصل می‌گردد، سطح پتن می‌باشد زیر شود بطوریکه ارتفاع متوسط ظاهر شده سنگدانه‌ها برابر با ۱/۶ میلی‌متر باشد و پتن می‌باشد به واحد بنایی عیناً مثل اینکه پتن از جنس واحد بنایی است متصل گردد.

روش طراحی مقاومت نهایی بر اساس فرضیات زیر استوار است:

- ۱- میلگرد کاملاً توسط مصالح بنایی محصور شده و پیوستگی کرنش بین ملات و میلگرد وجود دارد، به طوریکه بارهای اعمالی به صورت مرکب تحمل می‌شوند.
- ۲- مقاومت اسمی مقاطع بنایی مسلح برای ترکیب خمث و بار محوری بایستی بر اساس اعمال شرایط تعادل و سازگاری کرنش‌ها باشد.
- ۳- توزیع کرنش در عمق مقطع، خطی در نظر گرفته می‌شود.
- ۴- حداکثر کرنش قابل استفاده در دورترین تار فشاری بنایی باید برابر با 0.003 برای بنایی رسی و 0.0025 برای بنایی بتُنی فرض شود.
- ۵- مقدار تنش میلگرد در محدوده ارجاعی از حاصلضرب مدول الاستیسیته در کرنش میلگرد به دست می‌آید. برای کرنش‌های بزرگتر از کرنش حد ارجاعی، تنش در میلگرد باید مستقل از کرنش و برابر با مقاومت تسليم در نظر گرفته شود.
- ۶- در محاسبات خمش و نیروهای محوری باید از مقاومت کششی بنایی صرفنظر کرد و لی برای محاسبه خیز مقاومت کششی بنایی باید در نظر گرفته شود.

- ۷- تنش بنایی در دورترین تار فشاری برابر با 0.0085 مقاومت فشاری مخصوصه بنایی است که در ناحیه فشاری و تا عمق $1/8$ فاصله بین تار کشش فشاری حداکثر و محور خشی به صورت یکنواخت توزیع می‌شود.

در طراحی به روش تنش مجاز، تنش‌های ایجاد شده در بنایی بتُنی یا رسی نباید از مقادیر مجاز ارائه شده در آینه‌نامه‌های معابر تجاوز نماید.
در طراحی به روش مقاومت نهایی، مقاومت طراحی ارائه شده در آینه‌نامه‌های معابر که عبارت است از مقاومت اسمی ضربدر ضربی کاهش مقاومت باید برابر با بیشتر از مقاومت لازم باشد.
تحلیل و طراحی این ساختمان‌ها تا زمان تدوین مقررات مربوط به این فصل، با استفاده از آینه‌نامه‌های معابر مجاز می‌باشد.

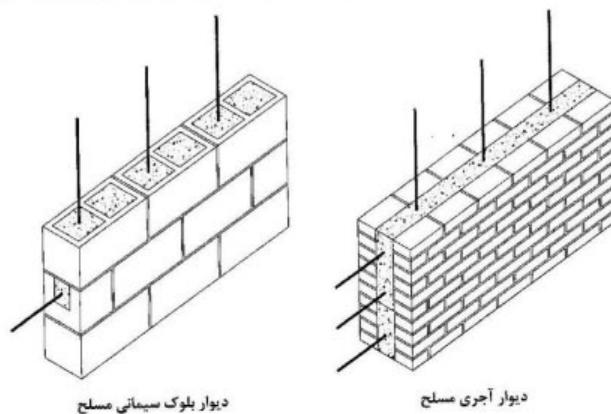

شکل ۱-۴-۸ نمونه‌هایی از دیوارهای بنایی مسلح

۲-۴-۸ تحلیل و طراحی

طراحی ساختمان‌های بنایی به دو روش تنش مجاز و مقاومت نهایی صورت می‌گیرد.

فرضیات طراحی به روش تنش مجاز بر اساس تنش‌های مجاز و فرض توزیع خطی تنش و کرنش در نظر گرفتن این که کلیه تنش‌ها در محدوده ارجاعی می‌باشد به قرار زیر است:

- ۱- مقاطع صفحه‌ای پیش از خمن، پس از خمن نیز مستوی باقی می‌مانند.
- ۲- تنش، مناسب با کرنش است.
- ۳- ترکیب اعضای بنایی، یک عضو همگن را تشکیل می‌دهد.
- ۴- بنایی بیچگونه تنش کششی را تحمل نمی‌نماید.
- ۵- میلگرد کاملاً توسط ملات با دوغاب محصور و با واحد بنایی پیوند دارد، به طوری که مجموعاً دارای رفتار همگن بوده و در محدوده تنش‌های مجاز، عمل می‌کنند.

۵- در گروه میلگردهای موازی که میلگردها در تماس با یکدیگر بسته می‌شوند تا به صورت یک واحد عمل کنند، تعداد میلگردهای هر گروه باید به دو عدد محدود شود و این میلگردهای گروه شده باید در داخل تنگ‌ها محصور شوند.

۴-۳-۴-۸ مهار میلگردهای خمی

۱- فشار یا کشش محاسبه شده در میلگرد در هر مقطع از اعضای سازه‌ای باید در هر طرف آن مقطع بوسیله طول گیرایی مستقیم، قلاب یا وسایل مکانیکی، یا ترکیبی از آن‌ها قابل حصول باشد. از قلاب‌ها نباید برای مهار میلگردهای تحت فشار بهره گرفت.

۲- میلگرد کششی را می‌توان بوسیله خم کردن در ارتفاع جان عضو بطوری که یا مستقیماً گیردار شود و یا با میلگرد موجود در وجه مختلف عضو پیوسته شود، مهار کرد.

۳- مقاطع بحرانی برای مهار میلگرد در اعضای خمی عبارتند از نقاط تنش حداقل و نقاطی در طول دهانه که در آن نقاط میلگرد مجاور قطع یا خم می‌شود.

۴- میلگرد باید از نقطه‌ای که از نظر مقاومت خمی دیگر به آن نیازی نیست تا فاصله‌ای برابر با بزرگترین دو مقدار عمق مؤثر عضو و ۱۲ برابر قطر اسمی میلگرد امتداد نماید، مگر در تکیه‌گاههای دهانه‌های ساده و در انتهای آزاد اعضا طرحهای.

۵- میلگرد خمی نباید در یک ناحیه کششی قطع شود، مگر اینکه یکی از شرایط زیر برآورده شود:

(الف) برش در نقطه قطع میلگرد از دو سوم مقدار مجاز آن، با در نظر گرفتن مقاومت برشی میلگردهای برشی موجود، فراتر نرود.

(ب) میلگرد امتداد یافته دو برابر مساحت لازم برای خمش در نقطه قطع را دارا بشد و برش از سه چهارم مقدار بیاز آن (ظرفیت برشی مقطع) فراتر نرود.

۶- میلگردهای فشاری در اعضای خمی باید توسط بستهای تنگ‌ها مهار شوند. قطر این بستهای تنگ‌ها نباید کمتر از ۶ میلی‌متر و فاصله بین آن‌ها نباید بیشتر از ۱۶ برابر قطر اسمی میلگرد یا ۴۸ برابر قطر بست باشد. این بستهای تنگ‌ها باید در سرتاسر فاصله‌ای که در آن به فولاد فشاری نیاز هست، به کار روند.

۳-۴-۸ ضوابط و جزئیات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی کم

۱-۳-۴-۸ کلمات
ضوابط و جزئیات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی کم باید با بندۀای ۱۰-۳-۴-۸ تا ۲-۳-۴-۸ مطابقت نماید.

۴-۳-۲-۲ الزامات میلگردها

(الف) اندازه قطر میلگرد طولی نباید از ۲۸ میلی‌متر بیشتر باشد. همچنین قطر میلگرد طولی نباید بیشتر از یک هشتاد ضخامت اسمی دیوار یا چهارم هر یک از موارد زیر باشد:

۱- بعد کوچک حفره

۲- ضخامت هسته مسلح

(ب) درصد نسبی میلگردهای طولی در حفره یا در ردیف‌های واحدهای بنایی توخالی نباید بیش از ۴ درصد در محل‌های بدون وصلة و ۸ درصد در محل وصلة میلگردها باشد. همچنین در یک حفره دیوار نباید بیش از ۲ میلگرد جایگذاری شود.

تبصره: درصد نسبی میلگرد، نسبت سطح مقطع میلگرد به مساحت حفره و یا هسته مسلح معادل می‌باشد.

۳-۴-۸ فاصله میلگردها

۱- فاصله آزاد بین میلگردهای موازی بجز در ستون‌ها، نباید کمتر از قطر اسمی میلگردها یا ۲۵ میلی‌متر، هر کدام بیشتر است باشد.

۲- در ستون‌ها و ستونک‌ها فاصله آزاد بین میلگردهای طولی نباید از هیچ یک از دو مقدار ۱/۵ برابر قطر اسمی و ۳۸ میلی‌متر کمتر باشد.

۳- محدودیت فواصل آزاد بین میلگردهای باید برای فاصله آزاد بین یک وصلة بوششی و وصلة‌ها یا میلگردهای مجاور نیز رعایت شود.

۴- فاصله آزاد بین یک میلگرد و هر سطح واحد بنایی، در صورت استفاده از دوغاب درشت دانه و ریزانه به ترتیب نباید کمتر از ۱۲ میلی‌متر و ۷ میلی‌متر باشد.

۷-۳-۴-۸ ضوابط میلگردها در ستون و جزء

- بایستی حداقل چهار میلگرد طولی، در هر گوشه ستون و جزء، مطابق با موارد زیر تعیین شود:
- درصد میلگرد طولی در ستون‌ها و جزء‌ها بایستی کمتر از ۵٪ درصد و بیشتر از ۴ درصد باشد.
 - فاصله آزاد میان میلگردهای طولی نباید کمتر از ۱/۵ برابر قطر اسمی میلگرد و نیز کمتر از ۲۸ میلی‌متر باشد.

۸-۳-۴-۸ پوشش میلگرد

(الف) برای میلگرد باید حداقل پوشش بنایی ذیل تأمین شود:

- نمای بنایی در معرض خاک یا هوا: ۵۰ میلی‌متر برای میلگردهای به قطر بزرگتر از ۱۶ میلی‌متر و ۳۸ میلی‌متر برای میلگردهای به قطر ۱۶ میلی‌متر و کوچکتر.
 - ۳۸ میلی‌متر برای بنایی که در معرض خاک یا زمین نیست.
- (ب) سیم‌های طولی میلگرد بستر باید کاملاً در ملات یا دوغاب مدفون شود، حداقل پوشش برای حالتی که در معرض خاک یا هوا باشد برابر با ۱۶ میلی‌متر و برای حالتی که در معرض خاک یا هوا نمی‌باشد برابر با ۱۳ میلی‌متر می‌باشد. میلگرد بستر باید از نوع فولاد ضد زنگ باشد و در بنایی واقع در معرض خاک یا هوا و یا در دیوارهای داخلی که در معرض میانگین رطوبت نسیی بیش از ۷۵ درصد می‌باشد، توسط روکش گالوانیزه یا اپوکسی در برابر خوردگی محافظت شود. تمام میلگردهای بستر باید از فولاد گالوانیزه و ضد زنگ باشند.

۹-۳-۴-۸ قلاب

در مورد قلاب‌ها موارد زیر باید رعایت شود:

- کاربرده قلاب در مناطق کشنشی تیر مجاز نمی‌باشد، مگر در انتهای تیرهای ساده و طراحی یا در تکیه گاه انتهایی تیرهای سرتاسری و گیردار.
- قلاب‌ها نباید برای تحمل باری که تنش کشنشی بیش از ۵۲ مگاپاسکال در میلگرد ایجاد می‌کند به کاربرده شوند.

۵-۳-۴-۸ مهار میلگردهای برشی

- میلگرد برشی باید تا حدی که ضوابط مربوط به پوشش بنایی و مجاورت به سایر میلگردها اجازه می‌دهد تا نزدیکی وجود فشاری و کششی عضو ادامه باید.
- میلگردهای هاوی که جهت رفتار به عنوان میلگرد برشی خم می‌شوند، اگر به داخل یک ناحیه کششی امتداد باید با میلگرد طولی وصله گردد و چنانچه به داخل ناحیه فشاری امتداد باید بعد از نیمه ارتفاع مؤثر عضو مهار گردد.

۶-۳-۴-۸ تنگ‌های جانبی

تنگ‌های جانبی باید با ضوابط زیر مطابقت داشته باشد:

- میلگردهای طولی باید توسط تنگ‌های جانبی حداقل به قطر ۶ میلی‌متر محصور شوند.
- فاصله قائم تنگ‌های جانبی نباید از هیچ‌یک از مقادیر ۱۶ برابر قطر میلگردهای طولی، ۴۸ برابر قطر تنگ و کوچکترین بعد عضو فشاری تجاوز نماید.
- تنگ‌های جانبی باید بگونه‌ای ترتیب بایند که تمام میلگردهای گوش و نیز میلگردهای طولی به طور حداقل یک در میان، در گوش یک تنگ با زاویه داخلی حداکثر ۱۲۵ درجه قرار گرفته و به طور جانبی نگه داشته شوند. به علاوه هیچ میلگردی نباید از میلگردهای دو طرف خود که در گوشه این تنگ‌ها قرار گرفته‌اند فاصله آزادی بیش از ۱۵۰ میلی‌متر داشته باشد. در مواردی که میلگردهای طولی روی محیط یک دایره قرار می‌گیرند، می‌توان از یک تنگ به شکل یک دایره کامل استفاده کرد، طول همپوشانی برای تنگ‌های دایره‌ای باید ۴۸ برابر قطر تنگ‌ها باشد.

- در هر طبقه، فاصله قائم تنگ‌های جانبی واقع شده در بالای دال یا پی از سطح فوقانی دال یا پی، نباید از نصف یک فاصله تنگ بیشتر شود و باید در طول عضو و با فاصله تعیین شده بگونه‌ای قرار گیرند که فاصله آخرین تنگ از پایین‌ترین میلگرد افقی موجود در تیر، شاه‌تیر، دال یا پهنه فوکانی، از نصف یک فاصله تنگ بیشتر شود.

- در مواردی که تیرها با دستک‌ها از چهار طرف به داخل یک ستون قاب می‌شوند، می‌توان در مقطعی که فاصله آن از زیر یا پایین‌ترین میلگرد افقی موجود در کم عمق‌ترین آن تیرها با دستک‌ها، حداکثر برابر با ۷۵ میلی‌متر باشد قرار دادن تنگ‌های جانبی را متوقف کرد.

۲-۴-۴-۸ میلگرد قائم در دیوارها

حداقل میلگردهای قائم برابر با ۱۳۰ میلی‌متر مربع است که باید بطور متتمرکز در هر تقاطع دو یا چند دیوار و نیز در انتهای دیوارها تعییه شود. همچنین حداقل ۱۲۰ میلی‌متر مربع از میلگردهای قائم باید برای طول دیوار و به فاصله افقی حداقل ۱۲۰۰ میلی‌متر (در سرتاسر دیوار) تعییه گردد.

۳-۴-۸ میلگرد افقی در دیوارها

حداقل میلگرد افقی برای هر یک از موارد زیر با مساحت مقطع عرضی برابر با ۱۳۰ میلی‌متر مربع در نظر گرفته شود:

(الف) در بالای دیوار و در محل اتصال پیوسته سقف یا کف به دیوار.

(ب) در پایین دیوار یا در بالای بی‌ها در صورتی که بی‌ها به دیوارها متصل شده باشند.

(ج) به صورت متتمرکز در فواصل حداقل ۳ متر، با به صورت یکنواخت در ارتفاع.

(د) میلگردهای پلا و پایین هر بازو باید به سمت داخل و به اندازه مقدار مندرج در بند ۱-۳-۸ تعبیه گردد.

۴-۴-۸ دیوارهای جدا شده از سیستم اصلی سازه‌ای

دیوارهای بنایی که در جهت عمود به صفحه خود (در جهت جانبی) دارای تکیه‌گاه هستند ولی از لحاظ سازه‌ای مستقل و از سه طرف بطور جدا شده از سیستم اصلی سازه‌ای عمل می‌کنند، می‌بایست دارای حداقل میلگرد افقی برابر با ۰/۰۷ مساحت مقطع عرضی دیوار باشند. این ضایعه می‌بایست با توزیع یکنواخت میلگرد بستر یا میلگردهای افقی که فاصله آنها از یکدیگر بیش از ۱/۲ متر نباشد، و بطور کامل در ملات یا ملات دوغایی مدفعون باشند، ارضان گردد. اجزای معماری (غیرسازه‌ای) دیوارهای بنایی از مطالب حداقل میلگرد مستثنی می‌باشد.

۵-۴-۸ ضوابط ویژه برای مناطق با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد

برای این مناطق علاوه بر ضوابط بند ۴-۴-۸، ضوابط این بند نیز باید تأمین شود. ساختمان‌های یک یا دو طبقه با اهمیت کم که در مناطق با خطر نسبی زلزله زیاد واقع شده‌اند از این قاعده مستثنی هستند.

۳ در صورت وجود کشن، طول معادل برای قلاب استاندارد برابر با ۱۳ برابر قطر میلگرد می‌باشد.

۴- قلاب‌ها را نباید در افزایش مقاومت فشاری میلگردها مؤثر داشت.

۵- از هر وسیله مکانیکی که قادر باشد مقاومت میلگرد را بدون آسیب رساندن به واحد بنایی افزایش دهد، می‌توان به جای قلاب استفاده کرد. باید داده‌های برای نشان دادن کفايت این وسایل ارائه شود.

۱۰-۴-۸ حداقل قطر خم برای میلگرد

قطر داخلی خم میلگردها، به جز برای تنگ‌ها، نباید از مقادیر مندرج در جدول ۱۰-۴-۸ کمتر باشد.

برای تنگ‌های ساخته شده از میلگرد با قطر ۱۶ میلی‌متر و کوچکتر، قطر داخلی خم نباید از ۴

برابر قطر میلگرد کمتر باشد. برای میلگردهای بزرگتر از ۱۶ میلی‌متر، قطر خم باید با مقادیر مندرج در جدول ۱۰-۴-۸ مطابقت کند.

جدول ۱-۴-۸ حداقل قطر خم

حداقل قطر خم	تنش جاری شدن (MPa)	قطر میلگرد (db)
۵db	۲۲۰	۱۰ تا ۲۲ میلی‌متر
۶db	۴۰۰	۱۰ تا ۲۵ میلی‌متر
۸db	۴۰۰ تا ۳۰۰	بزرگتر از ۲۵ میلی‌متر

۴-۴-۸ ضوابط جزئیات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی متوسط

ساختمان‌های بنایی که در مناطق زلزله‌خیز با خطر نسبی متوسط ساخته می‌شوند، باید با مقررات

طراحی این فصل و ضوابط خاص بندۀ ۱-۴-۴-۸ تا ۱-۴-۴-۸ طراحی شوند.

۱-۴-۸ میلگردگذاری ستون‌ها

در این ساختمان‌ها ستون‌ها باید مطابق بند ۷-۳-۸ میلگردگذاری شوند.

۳-۵-۴-۸ میلگرد گذاری دیوار

کلیه دیوارها باید بطور افقی و قائم میلگردگذاری شوند. مجموع مساحت میلگردهای افقی و عمودی باید حداقل ۰/۰۰۰۲ برابر مساحت کل مقطع عرضی دیوار باشد. حداقل مساحت میلگرد در هر جهت نباید کمتر از ۰/۰۰۰۷ برابر مساحت کل مقطع عرضی دیوار باشد. فواصل میلگردها نباید از ۱/۲ متر تجاوز کند و قطر میلگرد نباید از ۱۰ میلی‌متر کمتر باشد (به غیر از میلگرد بستر که ممکن است به عنوان تمام یا پخشی از حدائق میلگرد مورد نیاز در نظر گرفته شود)، میلگردها باید در اطراف گوشه‌های دیوار و در محل تقاطع دیوارها به صورت پیوسته قرار داده شوند، مگر اینکه دیوارهای متقطع از یکدیگر جدا باشند. فقط میلگردهای افقی که در دیوار یا عضو بصورت پیوسته قرار دارند می‌بایست در محاسبه سطح میلگرد افقی منظور گردند.

۱-۵-۴-۸ میلگرد عرضی ستون‌ها

در ستون‌هایی که تحت اثر تنש‌های فشاری یا کششی محوری ناشی از نیروهای واگونی ناشی از زلزله می‌باشند، حاکمتر فاصله میلگردهای عرضی ستون نباید بیش از ۲۰۰ میلی‌متر برای ارتفاع کل ستون باشد. میلگردهای عرضی باید از نوع بسته‌های ویژه بوده و شرایط آن مطابق ضوابط بند ۴-۳-۱-۵-۴-۸ باشد.

در غیر موارد ذکر شده در بند ۴-۸، در قسمت‌های بحرانی در بالا و پایین ستون، میلگرد عرضی باید از نوع بسته ویژه بوده و شرایط آن طبق ضوابط بند ۴-۳-۱-۵-۴-۸ در نظر گرفته شود، و فاصله آن‌ها از یکدیگر بیشتر از ۲۰۰ میلی‌متر اختیار نشود مگر آنکه طراحی برای برش نیاز به میلگرد بیشتری را ایجاد کند.

۴-۸ ۱-۱-۵-۴-۸ طول قسمت بحرانی در بالا و پایین ستون نباید کمتر از بیشترین مقادیر زیر در نظر گرفته شود:

- الف- پک ششم ارتفاع آزاد ستون
- ب- ۴۵۰ میلی‌متر

ج- ضلع بزرگتر مقطع مستطیلی شکل ستون

۲-۱-۵-۴-۸ فاصله میلگردهای عرضی در ارتفاع باقیمانده ستون نباید از ۱۶ برابر قطر میلگرد طولی یا ۴۸ برابر قطر میلگرد عرضی یا بعد کوچکتر مقطع عرضی ستون یا ۴۵۰ میلی‌متر تجاوز کند.

۳-۱-۵-۴-۸ تنگ‌های ویژه ستون باید در دو انتهای دارای قلاب ویژه باشند. حداقل طول این قلاب باید ۶ برابر قطر میلگرد یا ۱۰۰ میلی‌متر، هر کدام بیشتر است، بوده و زاویه خم آن ۱۳۵ درجه باشد. این قلاب‌ها باید میلگرد طولی ستون را در برگیرند و به درون ستون نفوذ کنند. قلاب‌ها به شکل کلی باید ضوابط بند ۴-۸ و ۹-۳-۴-۸ و ۱۰-۳-۴-۸ را نیز تأمین نمایند.

۴-۸ ۲-۵-۴-۸ حداقل ابعاد ستون

ابعاد اسمی یک ستون بنایی نباید کمتر از ۳۰۰ میلی‌متر در نظر گرفته شود.

۵-۸ ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف

۱-۵-۸ کلیات

احداث ساختمان‌های آجری با کلاف باید بر اساس مقررات این فصل انجام گیرد. ساختمان‌های مشمول این فصل در مقایسه با ساختمان‌های آجری سنتی، رفتاری نسبتاً شکل‌پذیر داشته ولیکن استفاده از ساختمان‌های بنایی مسلح ترجیح دارد.

۲-۵-۸ محدوده کاربرد

این فصل از مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان شامل حداقل ضوابط برای طراحی و ساخت ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف می‌باشد. در این ساختمان‌ها در حالتی که از میلگرد برای تقویت دیوارها استفاده شود، مقاومت میلگردها نباید در محاسبه مقاومت ساختمان مؤثر فرض شود.

۳-۵-۸ ساختگاه

احداث ساختمان‌های مشمول این فصل بر روی زمین‌های ناپایدار یا در معرض سیل، مجاز نمی‌باشد. منظور از زمین ناپایدار زمینی است که احتمال وقوع پدیده‌هایی مانند روانگرایی، نشست زیاد، سنگ ریزش و زمین لغزش در آن وجود داشته باشد یا اینکه زمین مشکل از خاک رس حساس باشد.

ب) تراز روی بام نسبت به متوسط تراز زمین محاور نباید بیش از ۸ متر باشد.
ت) حداقل ارتفاع طبقه (از روی کلاف زیرین تا زیر سقف) محدود به ۴ متر می‌باشد و در صورت
تجاور از این حد، باید یک کلاف افقی اضافی در داخل دیوارها و در ارتفاع حداقل ۴ متر از
روی کلاف زیرین تعییه گردد. به این ترتیب می‌توان ارتفاع طبقه را حداقل تا ۶ متر افزایش
داد.

۳-۵-۸ برش قائم

الف) پیشامدگی سقف

در صورت وجود پیشامدگی سقف لازم است ضوابط زیر رعایت گردد:
۱- طول پیشامده طره در مورد بالکن‌های سه طرف، باز از ۱/۲ متر و برای بالکن‌های دو طرف باز
از ۱/۵ متر پیشتر نباشد و طره‌ها بخوبی در سقف طبقه مهار شوند.
۲- در صورتی که طول پیشامده طره از حدود مذکور در فوق تجاوز نماید طره باید در برابر
نیروهای قائم زلزله مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان محاسبه گردد.

۳- روی هیچ قسمت پیشامدگی ساختمان نباید دیواری ساخته شود ولی ساخت جان‌پناه تا ارتفاع
۷۰۰ میلی‌متر مجاز است.

ب) اختلاف سطح در طبقه

حتی المقدور از ایجاد اختلاف سطح در طبقه پرهیز شود. در صورت وجود اختلاف سطح در طبقه،
باید دیوارهای حد فاصل دو قسمتی که اختلاف سطح دارند با کلاف‌بندی مناسب تقویت شوند و با
اینکه دو قسمت ساختمان بوسیله درز انقطاع از پکدیگر جدا شوند.

۴-۵-۸ سازه

در مورد اجزای سازه‌ای ساختمان‌های مشمول این فصل رعایت موارد کلی زیر الزامی است:
۱- تمامی اجزای ساختمان باید به گونه مناسبی به هم پیوسته باشند تا ساختمان در برابر نیروها
به طور یکپارچه عمل کند. بروزه سقف باید با حفظ انجام خود به صورت یکبارچه، نیروی
ناشی از زلزله را به اجزای قائم منتقل نماید.

۴-۵-۸ مصالح

مصالح مصرفی باید با کلیه مقررات و ضوابط ارائه شده در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان و
فصل دوم این مبحث مطابقت داشته باشد.

۵-۵-۸ طرح و اجرا

۱-۵-۵-۸ الزامات عمومی

پلان ساختمان باید واجد خصوصیات زیر باشد:

الف) طول ساختمان از سه برابر عرض آن با ۲۵ متر بیشتر نباشد.

ب) نسبت به هر دو مدور اصلی تقریباً قرینه باشد.

پ) پیشامدگی‌های آن الزامات زیر را بروزه نماید:

۱- اندازه پیشامدگی در هر راستایی نباید از یک پنجم بعد ساختمان در همان راستا بیشتر باشد
و علاوه بر آن بعد دیگر پیشامدگی نباید از مقدار پیشامده کمتر باشد.

۲- چنانچه اتصال قسمت پیشامده با ساختمان، بیش از نصف بعد ساختمان در آن راستا باشد،
این قسمت پیشامدگی تلقی نمی‌شود و در این صورت محدودیتی برای بعد دیگر وجود ندارد
مشروط بر آن که پلان ساختمان به طور نامناسبی نامتنازن نگردد.

در صورت نداشتن هر یک از الزامات فوق، باید با ایجاد درز انقطاع، ساختمان را به قطعات مناسب
 تقسیم نمود، به گونه‌ای که هر قطعه واجد شرایط یاد شده باشد. لازم نیست که درز انقطاع در
شالوده ساختمان امتداد باید.

۲-۵-۸ ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان

در مورد ساختمان‌های مشمول این فصل رعایت نکات زیر الزامی است:

الف) حداکثر تعداد طبقات بدون احتساب زیرزمین به دو محدود می‌شود.

ب) در احتساب تعداد طبقات، تراز روی سقف زیرزمین نباید نسبت به متوسط تراز زمین محاور
بیش از ۱/۵ متر باشد، در غیر این صورت، این طبقه نیز به عنوان طبقه‌ای از ساختمان منظور
می‌گردد.

مبحث هشتم

۵-۸ ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف

- الف) کرسی چینی باید از روی سطح شالوده تا حداقل ۳۰۰ میلی‌متر بالاتر از کف تمام شده محوطه پیرامون ساختمان باشد.
- ب) برای جلوگیری از نفوذ رطوبت باید سطح کرسی چینی با ۲۰ میلی‌متر ملات ماسه-سیمان با نسبت سیمان به ماسه یک به دو پوشانده شود.
- ب) عرض کرسی چینی باید حداقل ۱۰۰ میلی‌متر بیشتر از عرض دیوار باشد.
- ت) کرسی چینی دیوارها با استفاده از سنگ لاش، آجر یا بلوك سیمانی توپر با یکی از ملات‌های زیر اجرا شود:
- ۱- ملات ماسه-سیمان با نسبت حجمی یک به سه (یک قسمت سیمان، سه قسمت ماسه)
 - ۲- ملات ماسه-سیمان-آهک (باتاره) با نسبت حجمی یک به یک به شش (یک قسمت سیمان، یک قسمت آهک، شش قسمت ماسه)
 - ۳- ملات ماسه-آهک با نسبت حجمی دو به پنج (دو قسمت آهک، پنج قسمت ماسه خاکی) در صورت استفاده از بلوك سیمانی حفره‌دار، لازم است داخل حفره از ترکیب ملات و شن بر شود.
 - ج) در زمین‌های مرغوب، در صورت استفاده از آجر در کرسی چینی، مصرف آجرهای ماسه آهکی یا رسی مرغوب (مهندسى) الزامی است.

تبصره: به جای استفاده از کلاف افقی با کرسی چینی مصالح بنایی می‌توان از شالوده بتن مسلح با رعایت شرایط مندرج در جدول ۱-۵-۸ استفاده کرد. در این حالت رعایت موارد زیر الزامی است:

- ۱- مقاومت بتن مورد استفاده در شالوده باید حداقل ۲۰ مگاپاسکال باشد.
- ۲- مقاومت میلگرد مورد استفاده در شالوده باید حداقل ۲۴۰ مگاپاسکال باشد.
- ۳- فولاد عرضی باید به میزان فولاد خمی در نظر گرفته شود.
- ۴- بتن مگر زیر شالوده با ضخامت ۱۰۰ میلی‌متر بیشتر از عرض شالوده و حداقل ضخامت ۵۰ تا ۱۰۰ میلی‌متر باشد.

۵-۵-۸ شالوده

رعایت ضوابط زیر برای شالوده‌ها الزامی است:

- (الف) شالوده‌ها باید در یک تراز ساخته شوند و هر گاه احداث شالوده به هر دلیل در یک تراز ممکن نباشد، هر بخشی از شالوده باید به صورت افقی در یک تراز قرار گیرد.
- (ب) ساخت شالوده شبیدار به هیچ وجه مجاز نیست. در زمین‌های شبیدار جنابجه ساخت شالوده ساختمان در یک تراز ممکن نباشد باید از شالوده‌های پلکانی استفاده شود، به طوری که این شالوده‌ها در جهت افقی حداقل ۶۰۰ میلی‌متر همبوشانی داشته و ارتفاع هر پله نباید بیش از ۳۰۰ میلی‌متر باشد.
- (ب) برای دیوارهای باربر، عرض شالوده نواری باید حداقل ۱/۵ برابر عرض کرسی چینی و عمق آن حداقل ۵۰۰ میلی‌متر باشد.
- (ت) شالوده دیوارها باید با استفاده از بتن یا حداقل شفته آهکی با عیار ۳۵۰ کیلوگرم آهک در متر مکعب شفته و یا سنگ لاشه با یکی از ملات‌های گل-آهک، ماسه-سیمان-آهک (باتاره) و یا ماسه-سیمان ساخته شود.
- (ث) در مناطق سردسیرو و دارای یخ‌بندان تراز روزی شالوده حداقل ۴۰۰ میلی‌متر زیر سطح زمین قرار گیرد.

۵-۵-۸ کرسی چینی

اگر از کلاف افقی به عنوان شالوده استفاده شود، باید کلافهای افقی بر روی کرسی چینی با مصالح بنایی اجرا شود. در این حالت رعایت موارد زیر الزامی است:

۵-۸ ساختمان‌های بنایی مخصوص شده با کلاف

جدول ۲-۵-۸ حداقل درصد دیوار نسبی در هر امتداد ساختمان آجری مخصوص شده با کلاف

خطر نسبی مناطق						نوع و تعداد طبقات
خطر نسبی بسیار زیاد و زیاد	خطر نسبی متوسط و کم	خطر نسبی بسیار زیاد و زیاد	خطر نسبی متوسط و کم	خطر نسبی بسیار زیاد و زیاد	خطر نسبی متوسط و کم	
طبقه اول	طبقه دوم	طبقه اول	طبقه دوم	طبقه اول	طبقه دوم	
-	۳	۵	-	۴	۶	ساختمان
۳	۵	۶	۴	۶	۸	آجری
-	۵	۸	-	۶	۱۰	ساختمان با
۵	۸	۹	۶	۱۰	۱۲	بلوک سیمانی
-	۴	۵	-	۵	۶	ساختمان
۴	۶	۶	۵	۸	۸	ستگی

ب) دیوارهای جداگر

- علاوه بر موارد ذکر شده در بند ۱-۳-۸ دیوارهای جداگر باید مشخصات زیر را نیز دارا باشند:
- ۱- دیوارهای جداگر منحصراً به منظور جدا سازی فضاهای ساختمان به کار می‌روند، وزن آین دیوارها پا مستقیماً به وسیله شالوده یا با واسطه کفها توسعه دیوارهای باربر تحمل می‌شود.
 - ۲- دیوارهای جداگر می‌توانند از آجر، بلوک سفالی یا قطعات پیش ساخته گچی و ظایل آن ساخته شوند.
 - ۳- حداقل ضخامت دیوارهای جداگر برای آجر ۱۱۰ میلی‌متر و برای بلوک سفالی و قطعات پیش ساخته گچی ۱۰۰ میلی‌متر می‌باشد.
 - ۴- جداکثر طول آزاد دیوار جداگر بین دو پشت‌بند عبارت است از ۴۰ برابر ضخامت دیوار یا ۵ متر، هر کدام کمتر باشد، پشت‌بند باید به ضخامت جداقل معادل ضخامت دیوار و به طول جداقل یک ششم بزرگترین دهانه طرفین پشت‌بند باشد، بدجای پشت‌بند می‌توان اجزای قالب فولادی، بتن مسلح یا چوبی در داخل دیوار قرار داد و دو سر این اجزا را به گونه مناسبی در کف و سقف طبقه مهار نمود.
 - ۵- جداکثر ارتفاع مجاز دیوارهای جداگر از تراز کف مجاور ۳/۵ متر می‌باشد، در صورت تجاوز از این حد باید با تعییه کلاف‌های افقی به گونه مناسبی به تقویت دیوار جداگر مبادرت گردد.

مبحث هشتم

جدول ۲-۵-۸-۱ حداقل قطر میلگردی خمی شالوده در هر سفره

نوع خاک محل ساخت			تعداد طبقات
۲	۲	۱	
فولاد خمی شالوده در هر سفره	۲۰ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع		
خاک‌هایی که مقاومت آن‌ها در حدود ۲ تا ۲/۵ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع باشد	۲۰ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع	۲۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر	۲۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر
خاک‌هایی که مقاومت آن‌ها بیش از ۱/۵ و کمتر از ۲ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع باشد	۱۵ کیلوگرم بر سانتی‌متر	۱۵ کیلوگرم بر سانتی‌متر	۱۵ کیلوگرم بر سانتی‌متر
خاک‌هایی که مقاومت آن‌ها بیش از ۱ و کمتر از ۱/۵ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع باشد	۱۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر	۱۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر	۱۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر
خاک‌هایی که مقاومت آن‌ها در حدود ۱ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع باشد	۱ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع	۱ کیلوگرم بر سانتی‌متر	۱ کیلوگرم بر سانتی‌متر

۷-۵-۵-۸ دیوار

(الف) دیوارهای باربر

دیوارهای باربر باید به طور یکنواخت در دو جهت عمود بر هم توزیع شوند. همچنین از نظر مقدار سطح مقطع و مقاومت برای مطالله با تیروهای قائم و نیروهای جانبی ناشی از زلزله کافی باشند. دیوارها باید در کف و سقف محکم شوند. برای رفتار مناسب سازه‌ای، دیوارها باید مشخصات زیر را دارا باشند:

- ۱- کلیه دیوارهای پیرامونی (باربر و یا غیر باربر) باید در ضخامت ۳۵۰ میلی‌متر باشند.

۲- جداکثر نسبت ارتفاع دیوار باربر به ضخامت ۱۵ میلی‌متر می‌باشد. در هر حال، ضخامت دیوار باربر در طبقه اول و دوم نباید از ۲۲۰ میلی‌متر و در زیر زمین از ۳۵۰ میلی‌متر کمتر باشد.

۳- جداکثر هلول مجاز مخصوص بین دو کلاف قائم نباید از ۵ متر بیشتر باشد ارتفاع دیوارهای باربر باید با مقادیر بند (۲-۵-۵-۸) تطبیق نماید.

(ب) دیوار نسبی

در هر یک از امتدادهای طولی و عرضی ساختمان مقادیر دیوار نسبی مورد نیاز باید بر اساس محاسبات پابداری تعیین گردد ولی این مقادیر در هر طبقه نباید از مقادیر مندرج در جدول ۲-۵-۸ کمتر باشد.

- ۱۰- رگ‌های دیوار چینی در تمام قسمت‌های ساختمان باید همزمان (در ارتفاع) اجرا شود و استفاده از روش هشت‌گیر در ساخت دیوارها مجاز نمی‌باشد.
- ۱۱- دیوار چینی باید کاملاً شاقولی باشد.
- ۱۲- دیوارهای مهاری باید همزمان با دیوارهای باربر اجرا شوند.
- ۱۳- دیوارها در محل اجرای کلاف‌های قائم بین مسلح باید به صورت هشت‌گیر اجرا گرددند. در این حالت حداقل فاصله بین آجرهای هشت‌گیر نباید از بعد لازم کلاف کمتر باشد. به جای استفاده از هشت‌گیر می‌توان در هنگام اجرای دیوار با تعییه شاخص‌ها یا میلگرد‌های افقی در هر ۵۰۰ میلی‌متر ارتفاع، اتصال بین دیوار و کلاف را تأمین نمود.
- ۱۴- دیوارها باید پس از اجرا حداقل به مدت سه روز مرطوب نگه داشته شود.
- ۱۵- برای حفظ اتسجام ساختمان باید دیوارهای باربر با کلاف روی آن به نحو مناسب در گیر شود.
- ۵-۵-۸ بازشوها و تقویت کننده‌های اطراف آن**
- علاوه بر موارد ذکر شده در بند ۱-۳-۸، رعایت موارد زیر در مورد اندازه و محل بازشوها الزامی است:
- ۱- بازشوها باید سبب قطع کلافها شوند.
 - ۲- مجموع سطح بازشوها در هر دیوار باربر از یک سوم سطح آن دیوار بیشتر نباشد.
 - ۳- مجموع طول بازشوها در هر دیوار باربر از یک دوم طول دیوار بیشتر نباشد.
 - ۴- فاصله اولین بازشو در هر دیوار باربر از بر خارجی ساختمان (از انتهای دیوار) کمتر از دو سوم ارتفاع بازشو یا کمتر از ۷۵۰ میلی‌متر نباشد، مگر آنکه در طرفین بازشو کلاف قائم (از گف تا سقف) قرار داده شود.
 - ۵- فاصله دو بازشو نباید از دو سوم ارتفاع کوچکترین بازشوی طرفین خود و همجنین از یک ششم مجموع طول آن دو بازشو کمتر باشد. در غیر این صورت جرز بین دو بازشو جزئی از بازشو منظور می‌شود و نباید آن را به عنوان دیوار باربر به حساب آورد.
 - ۶- نعل درگاه روی بازشوها مجبور باید به صورت یکسره با دهانه‌ای برابر مجموع طول بازشوها به اضافه طول جرز بین آن‌ها و ۳۰۰ میلی‌متر اضافه در هر طرف با رعایت نکات بند ۹-۵-۸ (۹) منظور شود.

- ۶- جدایکهایی که در تمام ارتفاع طبقه ادامه دارند باید کاملاً به زیر پوشش سقف مهار شوند، یعنی رج آخر دیوار با فشار و ملات کافی یا روش‌های مناسب دیگر، در زیر سقف مهار شود.
- ۷- لبه فوقائی جدایکهایی که در تمام ارتفاع طبقه ادامه ندارند باید با کلاف مناسب به دیوار یا کلافهای احاطه گشته جدایک متصل شود.
- ۸- لبه قائم جدایکهای نباید آزاد باشد. لبه جدایک باید به دیوار یا جدایک عمود بر آن یا یک ستونک، به نحو مناسب متصل گردد. ستونک می‌تواند از فولاد، بین مسلح یا چوب ساخته شود. برای ستونک می‌توان از یک ناوادانی نمره ۶ (یا نیم‌رخ فولادی معادل آن)، بین مسلح یا چوب استفاده کرد. جتنage طول دیوار جدایک بسته‌بند کمتر از ۱/۵ متر باشد لبه آن می‌تواند آزاد باشد.
- ت) دیوار چینی
- در مورد اجرای دیوارهای آجری رعایت نکات زیر الزامی است:
- ۱- در ساخت دیوارهای باربر از یک نوع آجر استفاده شود.
 - ۲- قبل از اجرا، آجرها در آب خمیش شوند تا آب ملات را به خود چذب نگینند.
 - ۳- دیوار چینی باید با ملات ماسه- سیمان یا حداقل ملات ماسه- سیمان- آهک (باتارد) با نسبت اختلطان مندرج در بند ۵-۵-۶-ت) و با اطمینان از تأمین مقاومت فشاری تعیین شده در مشخصات طرح سازه انجام شود.
 - ۴- آجرها حداقل به اندازه یک چهارم طول خود با آجرهای ردیف قبلی همپوشانی داشته باشند.
 - ۵- امتداد رگ‌ها کاملاً افقی باشد.
 - ۶- بندهای قائم در دو رگ متواლی، در یک امتداد نبوده (یک رگ در میان در مقابل هم قرار گرفته باشند) و شاقولی باشند.
 - ۷- ضخامت بندهای افقی و قائم نباید کمتر از ۱۰ میلی‌متر و بیشتر از ۱۲ میلی‌متر باشد.
 - ۸- بندهای قائم باید از ملات پر شوند.
 - ۹- در دیوارهای باربر باید حداقل از سه میلگرد آجادار به قطر ۱۰ میلی‌متر که هر یک به ترتیب در فواصل یک سوم، یک دوم و دو سوم ارتفاع دیوار و به صورت سرتاسری در طول دیوار در بندهای افقی قرار می‌گیرند، استفاده شود. این میلگردها باید تا محل کلافهای قائم امتداد داده شده و در داخل آن‌ها مهار گردد.

مبحث هشتم

۷- هیچ یک از ابعاد بازشوها از ۲/۵ متر بیشتر نباشد. در غیر این صورت باید طرفین بازشو را با تعییه کلافهای قائم که به کلافهای افقی متصل می‌شوند، تقویت نمود.

۹-۵-۵-۸ نعل درگاه

برای نصب نعل درگاهها علاوه بر ضوابط بند ۱۲-۱-۳-۸ رعایت ضوابط زیر نیز الزامی است:

۱- در صورت استفاده از کلافهای قائم در اطراف بازشوها، نعل درگاه باید به نحو مناسبی به آنها متصل شوند.

۲- عرض نعل درگاه باید مساوی ضخامت دیوار باشد.

۱۰-۵-۵-۸ کلافها

۱-۱۰-۵-۵-۸ کلافبندی افقی

الف) محلهای تعییه و مشخصات کلافهای افقی

در کلیه دیوارهای باربر باید کلافهای افقی در تراز زیر دیوار و زیر سقف با رعایت ضوابط زیر، ساخته شود:

۱- در تراز زیر دیوار: این کلاف باید با بتون مسلح (با عبار سیمان حداقل ۲۵۰ کیلوگرم در متر مکعب بتون) ساخته شود به طوری که عرض آن از عرض دیوار و یا ۲۵۰ میلی‌متر و ارتفاع آن از دو سوم عرض دیوار و یا ۲۵۰ میلی‌متر کمتر نباشد.

۲- در تراز زیر سقف: کلاف سقف چنانچه با بتون مسلح ساخته شود، باید عرض آن هم عرض دیوار بوده مگر در دیوارهای خارجی که به منظور نماسازی می‌توان عرض کلاف را حداقل تا ۱۲۰ میلی‌متر از عرض دیوار کمتر اختیار نمود ولی در هیچ حال عرض کلاف افقی نباید از ۲۰۰ میلی‌متر کمتر باشد. ارتفاع کلاف نیز نباید از ۲۰۰ میلی‌متر کمتر باشد. به جای کلاف بتون مسلح می‌توان از پیمرخهای فولادی معادل تیراهن نمره ۱۰ (IPE100) استفاده نمود مشروط بر آن که کلاف فولادی به خوبی به سقف متصل شده و همچنین این کلافها به نحوی مناسب به کلاف قائم یا دیوار متصل گردد. هنگام اجرای کلاف سقف، تدبیر لازم برای اتصال مناسب آن به تیرهای سقف اتخاذ شود.

۵-۸ ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف

ب) مشخصات و محل تعییه میلگردها در کلافهای افقی بتنی

۱- میلگردهای طولی باید از نوع آجدار با حداقل قطر ۱۰ میلی‌متر باشد.

۲- میلگردهای طولی باید در چهار گوش، کلاف با پوشش بتنی مناسب، قرار گیرند. در صورتی که عرض کلاف از ۳۵۰ میلی‌متر تجاوز نماید تعداد میلگردهای طولی باید به ۶ عدد و یا بیشتر افزایش داده شود به گونه‌ای که فاصله هر دو میلگرد مجاور از ۲۵۰ میلی‌متر باشند.

۳- میلگردهای طولی باید با تنگهای ساده‌ای به قطر حداقل ۶ میلی‌متر به یکدیگر بسته شوند. فاصله تنگها از یکدیگر نباید از ارتفاع کلاف یا ۲۵۰ میلی‌متر بیشتر باشد. فاصله تنگها در فاصله ۴۵۰ میلی‌متر از بر کلاف قائم باید حداقل به ۱۵۰ میلی‌متر کاهش باید.

۴- پوشش بتن اطراف میلگردهای طولی نباید در مورد کلاف زیر دیوارها از ۵۰ میلی‌متر و در مورده کلاف سقف از ۲۵ میلی‌متر کمتر باشد.

ب) اتصال کلافهای افقی

۱- در هر تراز، کلافها باید به یکدیگر متصل شوند تا کلافبندی به صورت شبکه به هم پیوسته‌ای باشد.

۲- میلگردها در محل تلاقی کلافها باید به اندازه ۵۰۰ میلی‌متر همبوشانی داشته باشند تا اتصال کلافها بخوبی تأمین گردد.

۳- کلاف افقی نباید در هیچ جا منقطع باشد. عبور لوله یا دودکش به قطر بیش از یک ششم عرض کلاف از درون کلاف مجاز نمی‌باشد. بدینهی است لوله یا دودکش باید از وسط کلاف عبور نموده و نباید باعث قطع میلگردها گردد. همچنین لوله آب گرم و دودکش باید با عایق حرارتی پوشانده شوند.

۲-۱۰-۵-۸ کلافبندی قائم

الف) محلهای تعییه و مشخصات کلافهای قائم

۱- کلافهای قائم باید در محل تقاطع دیوارها تعییه گردند. در صورتی که طول دیوار بین دو کلاف بیشتر از ۵ متر باشد باید کلافهای قائم با توزیع یکنواخت در فواصل کمتر از ۵ متر در داخل دیوار، تعییه گردد.

مبحث هشتم

۲- هیچ یک از ابعاد مقطع کلاف قائم بتن مسلح (با عیار سیمان حداقل ۲۵۰ کیلوگرم در متر مکعب بتن) نباید کمتر از ۲۰۰ میلی‌متر باشد. به جای کلاف بتن مسلح می‌توان از تیرآهن نرمه ۱۰ (IP100) یا نیمترخ فولادی معادل آن استفاده نمود، مشروط بر آن که اتصال کلاف فولادی با دیوار به وسیله میلگرددهای افقی بخوبی تأمین شود.

(ب) مشخصات و محل تعیینه میلگرددهای افقی قائم بتنی

۱- میلگرددهای طولی باید از نوع آجدار با حداقل قطر ۱۰ میلی‌متر باشد.

۲- میلگرددهای طولی باید در چهار گوشه کلاف با پوشش بتنی مناسب فرار گیرند و به نحو مناسبی با میلگرددهای طولی کلاف افقی مهار شوند.

۳- میلگرددهای طولی باید با تنگ‌هایی به قطر حداقل ۶ میلی‌متر به یکدیگر بسته شوند. قاصله تنگ‌ها از یکدیگر نباید از ۲۵۰ میلی‌متر با عرض کلاف هر کدام کمتر است، بیشتر باشد. حداکثر قاصله تنگ‌ها در ناحیه بحرانی باید به ۱۵۰ میلی‌متر کاهش یابد. طول ناحیه بحرانی در کلاف قائم از بر داخلي کلاف افقی محاسبه شده و برابر با بزرگترین مقادیر زیر است:

- یک پنج فاصله محور تا محور کلاف‌های افقی بالا و پایین دیوار بنایی

- دو برابر ضخامت کلاف قائم در راستای عمود بر دیوار

۴- در اطراف میلگرددهای طولی باید حداقل ۲۵ میلی‌متر پوشش بتن وجود داشته باشد.

(پ) اتصال کلاف‌های قائم

کلاف‌های قائم باید به نحوی مناسب در کلیه محل‌های تقاطع، به کلاف‌های افقی متصل شوند. در نقاط تقاطعی که کلاف قائم ادامه نمی‌باید میلگرددهای طولی کلاف قائم باید حداقل به اندازه ۴۰۰ میلی‌متر در داخل کلاف افقی مهار گردد.

(ت) معادل کردن کلاف‌های قائم

به جای هر کلاف قائم به شرح مذکور در بند ۲-۱۰-۵-۸) می‌توان میلگرددهایی را در طول و ارتفاع دیوار بر اساس ضوابط زیر، توزیع نمود:

۱- برای اجرای دیوار از ملات ماسه- سیمان (با عیار سیمان حداقل ۲۵۰ کیلوگرم در متر مکعب ملات) استفاده شود.

۲- قاصله دو میلگرد قائم متوازی از ۶۰۰ میلی‌متر کمتر و از ۱/۲ متر بیشتر نباشد.

۵-۸ ساختمان‌های بتانی محصور شده با کلاف

۳- میلگرددهای قائم در فاصله حداکثر ۲۵۰ میلی‌متر، با میلگرددهای افقی به قطر حداقل ۶ میلی‌متر، به یکدیگر بسته شوند.

۴- اطراف میلگرددها به صورت غوطه‌ای چیده شده و بندهای قالم کاملاً پر گردند. دور هر میلگرد قائم، فضایی که کوچکترین بعد آن از ۶۰ میلی‌متر کمتر نباشد ایجاد گردیده و ضمن چیدن دیوار با ملات پر شود.

۱۱-۵-۵-۸ سقف

سقف ساختمان‌های مشمول این فصل می‌تواند به صورت تخت، شببدار و قوسی با رعایت شرایط زیر ساخته شود.

در زیر سقف، یک کلاف افقی فولادی از تیر آهن حداقل نرمه ۱۰ و یا معادل آن یا یک کلاف افقی بتنی با عرض حداقل مساوی ضخامت دیوار و ارتفاع ۲۰۰ میلی‌متر و با حداقل چهار میلگرد طولی آجدار نرمه ۱۰ و میلگرددهای عرضی ساده نرمه ۶ به قاصله حداکثر ۳۰۰ میلی‌متر، اجرا شود. هنگام اجرای کلاف سقف، تدبیر لازم برای اتصال مناسب آن به تیرهای سقف اتخاذ گردد.

سقف‌های متدرج در بند ۲-۸-۵-۶-۸ (مربوط به ساختمان‌های خشتشی و سنگی) با رعایت ضوابط مربوط می‌تواند در ساختمان‌های مشمول این فصل نیز اجرا شود.

بخش طرفهای سقف باید همزمان با سقف اجرا شده و تیرهای آن ادامه تیرهای سقف باشد.

در مواردی که اجرای سقف‌های طاق ضربی یا تیرچه بلوك مد نظر باشد، باید شرایط زیر در مورد هر یک رعایت گردد.

(الف) سقف‌های طاق ضربی

۱- قاصله بین تیرآهن‌های سقف از ۱ متر بیشتر نشود.

۲- تیرآهن‌های سقف باید در فواصل حداکثر ۲ متر نویسط تیرآهن‌های عرضی (حداکثر یک شماره کمتر از تیرآهن اصلی) که در دل تیرآهن‌های سقف فرار می‌گیرند، به یکدیگر متصل گردند.

۳- لازم است انتهای تیرآهن‌های سقف توسط تیرآهن‌های دیگری که در امتداد عمود بر تیرهای سقف هستند، به یکدیگر متصل شوند.

۴- تیرآهن‌های سقف به گونه مناسبی به کلاف افقی متصل شوند.

- ۱- آویزها در سقف‌های کاذب به سازه اصلی ساختمان (دیوارهای پاربر، کلافها و یا سقف) متصل گردند.
- ۲- از آویزهای استفاده شود که مقاومت کافی داشته و در برابر عوامل خورنده و زنگزدگی مقاوم باشند.
- ۳- تعداد و فاصله آویزها بسته به نوع پوشش سقف کاذب محاسبه و برآورد شود، اما در هر حالت بیاند از ۳ عدد در هر متر مربع سقف کمتر باشد.
- ۴- آویزها باید شاقولی و صاف بوده و با اتصالات مناسب به سازه اصلی متصل شوند.
- ۵- بار وارد از طرف آویزها از پاری که سقف بر اساس آن طراحی شده تجاوز نکند.
- ۶- مقاطع نیمرخ‌های اصلی و فرعی افقی که برای نگه داشتن سقف‌های کاذب به کار می‌روند باید با محاسبه تعیین شود ولی به هر حال سطح مقطع نیمرخ‌های اصلی و فرعی از هر لحظه نباید به ترتیب از سطح مقاومت میلگرد‌های فولادی نمره ۱۰ و ۶ کمتر باشد.
- ۷- سقف‌های کاذب باید در برابر نیروهای جانبی مقاوم باشند.
- ۸- در صورتی که تأسیسات حرارتی در فضای بین سقف اصلی و سقف کاذب قرار می‌گیرد، ایجاد درز ابساط در اطراف سقف کاذب به منظور تأمین جای برای تغییر مکان‌های حرارتی ضروری است.

۱۲-۵-۸ نما

رعايت نکات زير در نماسازی علاوه بر موارد بند ۱۳-۱-۳-۸، الزامي است:

- ۱- نما باید با سطح زیر کار اتصال مناسب، پایدار، بادوام و کافی داشته باشد تا در طول عمر آن پایداری آن تأمین بوده و هنگام بروز زلزله خطر جدا شدن و فرو ریختن آن وجود نداشته باشد.
- ۲- نما باید قابلیت تحمل شرایط اقلیمی خاص هر منطقه را داشته باشد و حتی المقدور از مصالح سیک وزن استفاده شود.
- ۳- نما باید به گونه‌ای انتخاب و اجرا شود که بروز اشکالاتی در آن (مانند ترک خوردگی) موجب آسیب دیدن اتصال آن به سطح زیر کار و اجزای سازه‌ای نشود.
- ۴- از اجرای نماهای مجزا قبل از تکمیل سطح زیر کار پرهیز شود.

- ۵- تیرآهن انتهایی سقف باید در چشمهدای ۱ متری، حداقل به صورت یک چشمه در میان، با تسمه یا میلگرد به شکل ضربدری به تیرآهن کناری خود مهار شود.
- ۶- تکه‌گاه مناسبی برای پاطاق آخرين همان طاق ضربی تعییه گردد. این تکه‌گاه می‌تواند با قرار دادن یک نیموج فولادی و اتصال آن با کلاف زیر خود با جاسازی در کلاف بسته تأمین شود. چنانچه این تکه‌گاه فولادی باشد باید با میلگرد دها یا تسمه‌های کاملاً کشیده و مستقیم در دو انتهای زیر و همچنین در فواصل کمتر از ۲ متر به آخرین تیرآهن سقف متصل گردد.
- ۷- حداقل سطح مقطع میلگرد یا تسمه که برای مهارندی ضربدری تیرآهن‌های سقف یا استوار گردن آخرين دهانه به کار می‌رود، میلگرد با قطر ۱۴ میلی‌متر با تسمه معادل آن می‌باشد.
- (ب) سقف‌های تیرچه بلوك
 - ۱- تیرچه‌های سقف به نحو مناسبی به کلاف افقی متصل شوند.
 - ۲- میلگرد مورد استفاده در بتن پوشش سقف حداقل به قطر ۶ میلی‌متر به فواصل حداقل ۲۵۰ میلی‌متر در جهت عمود بر تیرچه‌ها، قرار داده شود.
 - ۳- پوشش بتن روی بلوکها حداقل دارای ۵۰ میلی‌متر ضخامت باشد.
 - ۴- در صورت تجاوز دهانه تیرچه‌ها از ۴ متر، تیرچه‌ها به وسیله کلاف عرضی که عرض مقطع آن حداقل ۱۰۰ میلی‌متر باشد به هم متصل شوند. این کلاف باید دارای حداقل ۲ میلگرد آجدار سراسری به قطر ۱۰ میلی‌متر (یکی در بالا و یکی در پائین مقطع کلاف) باشد.
 - ۵- در صورت وجود طره در سقف، لازم است حداقل به اندازه میلگرد‌های پایین در بالا و به طول حداقل ۱/۵ متر تعییه شود.
- (پ) سقف کاذب

سقف کاذب بسقفي است که وزن آن از طریق اتصال به سیستم باربر ساختمان به آن منتقل شده و بین آن و سقف اصلی فضای خالی به وجود می‌آید. سقف‌های کاذب به صورت مستوی یا غیر مستوی ساخته می‌شوند. این سقف‌ها باید از مصالح سبک ساخته شده و قاب بندی آن به گونه مناسبی به سقف اصلی بالای آن یا به دیوار با کلاف‌بندی ساختمان متصل گردد تا ضربه تکان‌های ناشی از زلزله در آن‌ها، موجب خرابی دیوارهای مجاور نگردد.

در اجرای سقف کاذب رعايت موارد زير الزامي است:

۵-۸ ساختمان‌های بنایی مخصوص شده با کلاف

- ۵- عایقکاری در هوای سرد (زیر ۴ درجه سلسیوس) مجاز نیست.
- ۶- راه رفتن روی سطوح عایقکاری شده باید با احتیاط و با استفاده از کفش‌های بدون میخ انجام شود.
- ۷- مصرف میخ برای محکم کردن لایه‌های عایقکاری مجاز نیست.
- ۸- لایه‌های عایق باید از هر طرف حداقل ۱۰۰ میلی‌متر همبوشانی داشته و با قیر کاملاً به هم چسبانده شوند. در همبوشانی لایه‌ها باید لایه‌های رویی در سمت قرار گیرند که مطابق شیوه‌بندی انجام شده آب از روی آن‌ها به سمت لایه زیری سوزانی گردد.
- ۹- هنگامی که عایقکاری در بیش از یک لایه انجام می‌شود، لایه‌های متوالی عایق باید عمود بر هم قرار گیرند.
- ۱۰- سطوح عایقکاری شده باید پس از تکمیل با لایه محافظه پوشانده شوند.
- ج) عایقکاری با عایق‌های رطوبتی آماده، باید مطابق روش‌های توصیه شده توسط تولیدکنندگان و بر اساس استاندارد انجام شود.
- خ) اطراف ساختمان تا فاصله یک متر باید با شیب ۳ درصد برای عدم نفوذ آب برف و باران به دیوار، با بن سیمانی، بن آسفالتی یا مصالح مناسب پوشیده شود.

- ۱۳-۵-۵-۸ جان‌پناه
رعایت ضوابط بند ۱۴-۱-۳-۸ در مورد جان‌پناه الزامی است.

- ۱۴-۵-۵-۸ دودکش
رعایت ضوابط بند ۱۵-۱-۳-۸ برای اجرای دودکش الزامی است.
- ۱۵-۵-۵-۸ بادگیر
رعایت ضوابط بند ۱۶-۱-۳-۸ برای بادگیر الزامی است.

۱۶-۵-۵-۸ عایقکاری رطوبتی

اجرای عایقکاری رطوبتی در موارد زیر لازم است:

- (الف) بام‌های تخت، شبیدار، قوسی و گنبدیها
- (ب) ایوانگاه‌ها و ایوان‌ها
- (پ) کف‌ها (در تماس با زمین نمناک و کف سرویس‌ها و آشپزخانه)
- (ت) شالوده‌ها (در تماس با زمین نمناک)
- ث) دیوارهای زیرزمین و دیوارهای در تماس با زمین نمناک؛ برای عایقکاری زیر دیوارها استفاده از مواد قیری یا مشابه مجاز نیست و باید عایقکاری با ۲۰ میلی‌متر ملات ماسه- سیمان با نسبت سیمان به ماسه یک به دو استفاده شود.
- ج) سایر قسمت‌ها از قبیل کف پنجره‌های در تماس با محیط اطراف، درپوش و دیوار جان‌پناه، دودکش‌ها، بدنه و کف استخرها و منابع آب، نماهایی که در معرض بوران قرار می‌گیرند.
- ج) اگر عایقکاری با قیر و گونی و گونی قیر انود انجام می‌شود باید موارد زیر رعایت شود:
- ایجاد زیرسازی مناسب برای انجام عایقکاری ضروری است.
 - عایقکاری به هنگام بارندگی مجاز نیست.
 - عایقکاری بر روی سطوح مرطوب مجاز نیست.
 - قیرهای جامد را تا هنگامی که گرم و رواند باید مصرف کرد.

۶-۸ ساختمان‌های بنایی غیر مسلح

۱-۶-۸ کلیات

احداث ساختمان‌های بنایی غیر مسلح باید بر اساس مقررات این فصل انجام گیرد. در این ساختمان‌ها به علت عدم وجود عناصر پیوند دهنده بنایی مسلح و یا بنایی محصور شده با کلاف، دیوارها پکارچگی خود را در برابر حرکت‌های ناشی از زلزله حفظ نکرده لذا در برابر نیروی زلزله مقاومت چندانی ندارند بنابراین احداث آن‌ها توصیه نمی‌شود. ساخت ساختمان‌های مشمول این فصل در مناطق با خطر نسبی زیاد، خیلی زیاد و متوسط متنوع می‌باشد.

۲-۶-۸ محدوده کاربرد

ضوابط این فصل به مسایل اجرایی و مصالح ساختمان‌های بنایی غیر مسلح محدود می‌شود و برای ساختمان‌هایی در نظر گرفته شده است که در نواحی با خطر نسبی کم می‌توانند ساخته شوند. احداث این ساختمان‌ها با حداقل یک طبقه بالای زمین، یا دو طبقه با در نظر گرفتن زیرزمین مجاز است. حداقل ارتفاع طبقات به ۸ برابر ضخامت دیوار برابر یا $\frac{3}{5}$ متر هر کدام که کوچکتر باشد، محدود می‌گردد.

۳-۶-۸ ساختگاه

احداث ساختمان‌های مشمول این فصل بر روی زمین‌های ناپایدار یا در معرض سیل، مجاز نمی‌باشد. منظور از زمین ناپایدار زمینی است که احتمال وقوع پدیده‌هایی مانند آبگوشتی، نشتست

مبحث هشتم

در صورت نداشتن هر یک از الزامات فوق، باید با ایجاد درز انقطاع، ساختمان را به قطعات مناسب تقسیم نمود، به گونه‌ای که هر قطعه واحد شرایط یاد شده باشد. لازم نیست که درز انقطاع در شالوده ساختمان امتداد باید.

۴-۶-۸ برش قائم
در ساختمان‌های خشتی و سنگی وجود پیشامدگی در سقف و اختلاف سطح در طبقه ممنوع است ولی در ساختمان‌های آجری با رعایت ضوابط الف و ب مجاز می‌باشد.

الف) پیشامدگی سقف

در صورت وجود پیشامدگی سقف لازم است ضوابط زیر رعایت گردد:

- ۱- طول پیشامدگی از یک متر بیشتر نباشد.
- ۲- روی هیچ قسمت پیشامدگی ساختمان نباید دیواری ساخته شود ولی ساخت جان‌بناه تا ارتفاع ۷۰۰ میلی‌متر مجاز است.

ب) اختلاف سطح در طبقه

حتی‌المقدور از ایجاد اختلاف سطح در طبقه باید پرهیز شود. در صورت وجود اختلاف سطح در طبقه، باید دیوارهای حد فاصل دو قسمتی که اختلاف سطح دارند با کلافبندی مناسب تقویت شوند.

۳-۵-۶-۸ سازه

در مورد اجزای سازه‌ای ساختمان‌های مشمول این فصل رعایت موارد کلی زیر الزامي است:

- ۱- تمامی اجزای باربر ساختمان باید به گونه مناسبی به هم پیوسته باشند تا ساختمان در برابر نیروها به طور یکپارچه عمل کند. به ویژه لازم است سقف با حفظ انسجام خود به صورت یکپارچه، نیروی ناشی از زلزله را به اجزای قائم منتقل نماید.
- ۲- ساختمان باید در دو امتداد عمود بر هم قادر به تحمل نیروهای افقی ناشی از زلزله باشد و در هر یک از این امتدادها نیز باید نیروهای افقی به سمت شالوده به گونه‌ای مناسب منتقل گردد.
- ۳- دیوارهای باربر باید در یک راستای قائم تا پی ادامه داشته باشند.

۴-۶-۸ مصالح.

زیاد، ستگ ریزش و زمین لغزش در آن وجود داشته باشد، یا اینکه زمین متخلک از خاک رس حساس باشد.

مصالح مصرفی باید با ویزگی‌های ارائه شده در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان و فصل دوم این مبحث مطابقت داشته باشد.

۵-۶-۸ طرح و اجراء

اجزای اصلی ساختمان‌های مشمول این فصل عبارتند از شالوده، گرسی‌چینی، دیوارهای باربر و غیر باربر و سقف. این اجزا باید چنان اجرا شوند که هر یک پایداری موضعی خود را حفظ کرده و اتصال آن‌ها به یکدیگر پایداری کلی ساختمان را تأمین کند. با توجه به اثر نیروهای ناشی از زلزله، پایداری کلی ساختمان متوسط به انتقال صحیح نیروهای زلزله به شالوده می‌باشد. بدین مظور علاوه بر اجزای اصلی فوق، در اطراف بازشوهای بزرگ باید کلاف‌های افقی و قائم نیز تعییه شوند.

۱-۵-۶-۸ الزامات عمومی

پلان ساختمان باید واحد خصوصیات زیر باشد:

- الف) طول ساختمان از دو برابر عرض آن یا ۲۵ متر بیشتر نباشد.
- ب) نسبت به هر دو محور اصلی تقریباً قرینه باشد.
- پ) در ساختمان‌های خشتی و سنگی نباید پیشامدگی و پسرفتگی در پلان وجود داشته باشد ولی پیشامدگی و پسرفتگی در پلان ساختمان‌های آجری با رعایت الزامات زیر مجاز می‌باشد:
 - اندازه پیشامدگی در هر راستایی نباید از یک پنجم بعد ساختمان در همان راستا بیشتر باشد و علاوه بر آن بعد دیگر پیشامدگی نباید از مقدار پیشامده کمتر باشد.
 - چنانچه اتصال قسمت پیشامده با ساختمان، پیش از تصف بعد ساختمان در آن راستا باشد، این قسمت پیشامدگی تلقی نمی‌شود و در این صورت محدودیتی برای بعد دیگر وجود ندارد مشروط بر آن که پلان ساختمان به طور نامناسبی نامتقاض نگردد.

مبحث هشتم

۴- ساختمان باید دارای تقارن سازه‌ای مناسب باشد، در غیر این صورت باید از درز انقطاع استفاده شود.

۵- از قرار دادن اجزای ساختمانی، تأسیسات و یا اجسام سنتگین روی طردها، اجزای لاغر، دهانه‌های بزرگ و بام پرهیز شود.

۴-۵-۶-۸ شالوده

رعایت ضوابط زیر برای شالوده‌ها الزامی است:

(الف) شالوده‌ها باید در یک سطح افقی ساخته شوند و هر گاه احداث شالوده به مر دلیل در یک تراز ممکن نباشد، هر بخشی از شالوده باید در یک سطح افقی قرار گیرد.

(ب) ساخت شالوده شبیدار به هیچ وجه مجاز نیست. در زمین‌های شبیدار چنانچه ساخت شالوده ساختمان در یک تراز ممکن نباشد باید از شالوده‌های بلکنی استفاده شود، به طوری که این شالوده‌ها در جهت افقی حداقل ۶۰۰ میلی‌متر همبوشانی داشته باشند و ارتفاع هر پله نباید بیش از ۳۰۰ میلی‌متر باشد.

(پ) برای دیوارهای باربر، عرض شالوده نواری باید حداقل ۱/۵ برابر عرض کرسی چینی و عمق آن حداقل ۵۰۰ میلی‌متر باشد.

(ت) شالوده باید به یکی از دو روش زیر ساخته شود:
روش اول: با استفاده از سنگ لشه و ملات با نسبت حجمی اختلاط زیر در ساختمان‌های خشتنی و سنگی:

- چهار قسمت سیمان

- یک قسمت آهک

- دوازده قسمت ماسه

- آب تمیز به اندازه کافی

و یا با استفاده از سنگ لشه با یکی از ملات‌های گل- آهک، ماسه- آهک، ماسه- سیمان- آهک (باتارد) و یا ماسه- سیمان در ساختمان‌های آجری.

روش دوم: با استفاده از شفته آهکی با عیار ۲۵۰ کیلوگرم آهک در متربمکعب شفته.

۶-۸ ساختمان‌های بنایی غیرمسلح

ث) در مناطق سردسیر و دارای یخیندان تراز روی شالوده حداقل ۴۰۰ میلی‌متر زیر سطح زمین قرار گیرد.

۵-۵-۶-۸ کرسی چینی

در مورد کرسی چینی رعایت ضوابط زیر الزامی است:

(الف) کرسی چینی باید از روی سطح شالوده تا حداقل ۳۰۰ میلی‌متر بالاتر از کف تمام شده محوطه پیرامون ساختمان باشد.

(ب) برای جلوگیری از تفوّد رطوبت باید سطح کرسی چینی با ۲۰ میلی‌متر ملات ماسه- سیمان با نسبت سیمان به ماسه دو به یک کافی است

(پ) عرض کرسی چینی باید حداقل ۱۰۰ میلی‌متر بیشتر از عرض دیوار باشد.

(ت) کرسی چینی دیوارها با استفاده از سنگ لشه، آجر یا بلوك سیمانی توبیر با یکی از ملات‌های زیر اجرا شود:

- ملات ماسه- سیمان با نسبت حجمی یک به سه (یک قسمت سیمان، سه قسمت ماسه)

- ملات ماسه- سیمان- آهک (باتارد) با نسبت حجمی یک به یک به شش (یک قسمت سیمان، یک قسمت آهک، شش قسمت ماسه)

- ملات ماسه آهک با نسبت حجمی دو به پنج (دو قسمت آهک، پنج قسمت ماسه خاکی)

تبصره ۱: در صورت استفاده از بلوك سیمانی حفره‌دار، لازم است داخل حفره از ترکیب ملات و لشه سنگ پر شود.

تبصره ۲: برای کرسی چینی در زمین‌های مرتبط استفاده از آجرهای ماسه آهکی یا رسی مرغوب (مهندسی) الزامی است.

۶-۶-۸ دیوار

۶-۶-۸-۱ دیوارهای باربر

دیوارهای باربر باید به طور یکنواخت در هر دو جهت عمود بر هم در بلان ساختمان توزیع شوند. برای تأمین مقاومت در برابر نیروهای جانبی ناشی از وزله، دیوارها باید در کف و سقف به نحو مناسبی مهار شوند.

- میلی‌متر به شکل گونیا ساخته می‌شود. طول قطعه‌های متعدد یک متر و قطعه مورب نیم متر می‌باشد.
- ج) در بالای تمام دیوارهای باربر در تراز سقف باید از کلاف چوبی به قطر حدود ۱۰۰ میلی‌متر استفاده شود.
- ج) خشت‌ها حداقل به اندازه یک چهارم طول خود با خشت‌های ردیف قبلی همپوشانی داشته باشند.
- ۶- دیوارهای ساختمان‌های سنگی علاوه بر موارد ۱ تا ۳ باید ضوابط زیر را نیز برآورده نمایند:
- (الف) ارتفاع هر دیوار نباید بیش از ۸ برابر ضخامت آن باشد.
- (ب) حداقل طول آزاد دیوار واقع بین دو دیوار عمود بر آن، ۴ متر می‌باشد. اگر طول دیوار بیش از ۴ متر ضروری باشد، باید برای اراضی بند (ب) از پشت‌بند استفاده شود. ضخامت پشت‌بند باید حداقل به اندازه ضخامت دیوار و طول قاعده آن یک چهارم بزرگترین دهانه طرفین پشت‌بند و حداقل یک متر باشد. پشت بند باید همراه با دیوار اجرا شود و ارتفاع آن به اندازه ارتفاع دیوار باشد.
- (ب) حداقل ضخامت مجاز ملات ۴۰ میلی‌متر است. ملات مورد استفاده در دیوار چینی باید مشابه ملات‌های کرسی چینی باشد.
- (ت) حداقل ضخامت دیوارهای باربر سنگی که دارای تکیه‌گاه جانبی هستند باید ۴۵۰ میلی‌متر باشد.
- (ت) از سنگ‌های گرد و سنگهای با زوایای تیز و شکننده نباید استفاده گردد، مگر اینکه قبل از سنگ‌های تیز آن زده شود.
- (ج) ارتفاع هیچ سنگی نباید از عرض (قاعده) آن زیادتر باشد.
- (ج) از مصرف سنگ‌های سست یا سنگ‌هایی که خطر شکسته شدن دارند باید خودداری شود.
- (ح) فاصله بین سنگ‌ها باید با حداقل ۲۰ میلی‌متر ملات پر شود.
- (خ) ارتفاع سنگ‌های پای دیوار (فاصله اولین بند افقی تا زمین) نباید از ۳۰۰ میلی‌متر کمتر باشد.
- (د) فاصله دو سنگ کله از هم نباید بیش از ۱/۲ متر شود و در هر رگ باید از سنگ کله در دیوار چینی استفاده شود.

مبحث هشتم

- دیوارهای باربر باید دارای مشخصات زیر باشند:
- ۱- هواکش، لوله بخاری یا فاضلاب نباید در دیوارهای باربر قرار گیرند.
 - ۲- رگ‌های دیوار چینی در تمام قسمت‌های ساختمان باید همزمان (در ارتفاع) اجرا شود و استفاده از روش "هشت‌گیر" در ساخت دیوارها مجاز نمی‌باشد.
 - ۳- بندهای قائم (کوره‌بند) در دو رگ متواالی، در یک امتداد نبوده، یک رگ در میان در مقابل هم قرار گرفته باشد و از اجرای بندهای مورب ممتند پرهیز شود.
 - ۴- برای رفتار مناسب سازه‌ای، دیوارها در ساختمان‌های آجری باید علاوه بر موارد ۱ تا ۳ مشخصات زیر را دارا باشند:
- (الف) حداقل ضخامت دیوارهای باربر آجری یک دهم ارتفاع آن دیوار یا ۳۵۰ میلی‌متر (طول یک و نیم آجر)، هر کدام بیشتر باشد در نظر گرفته می‌شود.
- (ب) حداقل طول آزاد دیوار باربر بین دو پشت‌بند نباید از ۵ متر بیشتر باشد. مقصود از پشت‌بند، دیواری است که در امتداد عمود با دیوار باربر تلاقی می‌نماید. دیواری به عنوان پشت‌بند تلقی می‌شود که ضخامت آن حداقل ۲۰۰ میلی‌متر و طول آن با احتساب ضخامت دیوار باربر حداقل برابر یک ششم بزرگترین دهانه طرفین پشت‌بند باشد. کلاف قائم نیز می‌تواند به عنوان پشت‌بند محسوب شود.
- ۵- دیوارهای باربر در ساختمان‌های خشتشی باید علاوه بر موارد ۱ تا ۳ دارای مشخصات زیر باشند:
- (الف) ارتفاع هر دیوار نباید بیش از ۸ برابر ضخامت آن باشد.
- (ب) حداقل طول آزاد دیوار واقع بین دو دیوار عمود بر آن، ۴/۵ متر می‌باشد.
- (ب) اگر استفاده از دیوار درازتر از ۴/۵ متر ضروری باشد، باید برای اراضی بند (ب) از پشت‌بند استفاده نمود. ضخامت پشت‌بند باید حداقل ۳۵۰ میلی‌متر و طول قاعده آن یک چهارم بزرگترین دهانه طرفین پشت‌بند و حداقل یک متر باشد. پشت‌بند باید همراه با دیوار اجرا شود و ارتفاع آن به اندازه ارتفاع دیوار باشد.
- (ت) حداقل ضخامت دیوارهای باربر خشتشی که دارای تکیه‌گاه جانبی هستند، ۳۵۰ میلی‌متر باشد.
- (ث) برای اتصال مناسب‌تر دیوارهای گوشه باید از کلاف‌های گوشه حداقل در هر ۷۰۰ میلی‌متر ارتفاع دیوار استفاده شود. کلاف گوشه از سه قطعه چوب به ضخامت یک خشت و عرض ۱۰۰

۳-۶-۵-۶-۸ دیوار چینی

- در مورد اجرای دیوارهای آجری رعایت نکات زیر الزامی است:
- ۱- در ساخت دیوارهای باربر از یک نوع آجر استفاده شود.
 - ۲- قبل از اجرا، آجرها در آب خمیش شوند تا آب ملات را به خود جذب نکنند.
 - ۳- آجرها حداقل به اندازه یک چهارم طول خود با آجرهای ردیف قبلی هموشمایی داشته باشند.
 - ۴- امتداد رگ‌ها کاملاً افقی باشد.
 - ۵- بندهای قائم در درج متولی، در یک امتداد نباشند (یک رگ در میان در مقابل هم قرار گرفته باشند).
 - ۶- ضخامت بندهای افقی و قائم نباید کمتر از ۱۰ میلی‌متر و بیشتر از ۱۲ میلی‌متر باشد.
 - ۷- باید بندهای قائم از ملات پر شوند.
 - ۸- رگ‌های دیوار چینی در تمام قسمتهای ساختمان باید همزمان (در ارتفاع) اجرا شود و استفاده از روش هشت‌گیر در ساخت دیوارها مجاز نمی‌باشد.
 - ۹- دیوار چینی باید کاملاً شاقولی باشد.
 - ۱۰- دیوارهای پشتبنده باید همزمان با دیوارهای باربر اجرا شوند.
 - ۱۱- دیوارها باید پس از اجرا حداقل به مدت سه روز مرتبط نگه داشته شود.

۷-۵-۶-۸ بازشوها و تقویت کننده‌های اطراف آن‌ها

- رعایت موارد زیر در مورد اندازه و محل بازشوها الزامی است:
- (الف) بازشوها حتی‌الامکان در قسمت مرکزی طول دیوارها تعییه شوند.
 - (ب) مجموع سطح بازشوها در هر دیوار باربر از یک سوم سطح آن دیوار بیشتر نباشد.
 - (پ) طول کل بازشوها در هر دیوار از یک دوم طول دیوار بیشتر نباشد.
 - (ت) فاصله اولین بازشو در هر دیوار باربر از بر خارجی ساختمان کمتر از دو سوم ارتفاع بازشو نباشد.
 - (ث) در ساختمان‌های آجری علاوه بر رعایت موارد الف تا ت رعایت موارد زیر الزامی است:

بحث هشتم

۱) هموشمایی یک سنگ بر روی سنگ دیگر (فاصله افقی بین دو پند قائم) حداقل باید ۱۰۰ میلی‌متر باشد.

۲) توزیع سنگ‌ها در دیوار چینی به گونه‌ای باشد که سنگ‌های بزرگتر در پایین دیوار و سنگ‌های کوچکتر در بالای دیوار قرار داده شوند.

۳-۶-۵-۶-۸ دیوارهای جداگر

دیوارهای جداگر منحصرأ به منظور جدا سازی فضاهای ساختمان به کار می‌روند. وزن این دیوارها با مستقیماً به وسیله شالوده یا با واسطه کفها توسط دیوارهای باربر تحمل می‌شود.

(الف) دیوارهای جداگر در ساختمان‌های آجری باید مطابق ضوابط بند ۷-۵-۵-۸ ب، اجرا شوند

(ب) دیوارهای جداگر در ساختمان‌های خشتشی و سنگی باید مطابق ضوابط زیر اجرا شوند:

۱- در این ساختمان‌ها دیوار جداگر می‌تواند خشتشی یا آجری باشد، استفاده از دیوار جداگر سنگی در این ساختمان‌ها مجاز نمی‌باشد.

۲- دیوار جداگر باید در امتداد اضلاع قائم خود به دیوارهای باربر و در امتداد ضلع افقی فوقانی به طور مناسب به سقف متصل شود.

۳- دیوار جداگر باید همزمان با دیوارهای باربر ساخته شده و اتصال با قفل و بست مناسب در هنگام چیدن دو دیوار انجام شود.

۴- اتصال دیوار جداگر به دیوار باربر به وسیله چوب‌هایی به قطر حداقل ۵۰ میلی‌متر و طول حداقل ۲۰۰ میلی‌متر که به فاصله حداقل ۱ متر در دیوار باربر قرار داده می‌شوند، تأمین گردد.

۵- حداقل ضخامت دیوار جداگر خشتشی ۲۰۰ میلی‌متر می‌باشد.

۶- حداقل ضخامت دیوار جداگر آجری ۱۱۰ میلی‌متر می‌باشد (اجرها به صورت تبغه‌ای چیده شوند)، دیوار چینی باید با ملات ماسه- سیمان، ماسه- سیمان- آهک (باتارد) یا ملات گچ اجرا شود، رعایت تمام موارد دیوار چینی در اجرای دیوارهای جداگر آجری الزامی است.

۷- لبه آزاد افقی دیوار جداگر باید با تیر چوبی مهار شود.

۸- حداقل طول آزاد دیوارهای جداگر ۱/۵ متر می‌باشد و در صورت تجاوز از این مقدار باید در فواصل ۱/۵ متر از پشتبنده یا واذر چوبی استفاده شود.

۹- دیوار جداگر در یک ساختمان خشتشی باید در یک کلاف چهارترنش مخصوص کننده، اجرا شود.

- ۱۰۰ میلی‌متر می‌باشد. برای ساخت کلاف‌های چوبی می‌توان تیر و الارچه‌ی چوبی یا ترکیبی از این دو که به نحو مناسبی به یکدیگر متصل شده‌اند استفاده کرد. در این صورت حداقل عرض و ضخامت کلاف باید ۱۰۰ میلی‌متر باشد. ضخامت هیچ یک از تیرها با الارهای به کار رفته در کلاف نباید از ۳۰ میلی‌متر کمتر باشد. لازم است از تخته‌های زیرسی به طول برابر با ضخامت دیوار، عرض ۱۵۰ میلی‌متر و حداقل ضخامت ۱۵ میلی‌متر، به فاصله ۴۵۰ میلی‌متر زیر کلاف‌های چوبی استفاده شود.
- ۶- کلاف‌های افقی و قائم باید کاملاً به یکدیگر متصل شوند. اتصال کلاف‌های چوبی می‌تواند توسط میخ، بسته‌های فلزی یا قطعات چوبی مناسب تأمین گردد.
- ۷- در طرقین تمام بازشوهای بزرگ در ساختمان‌های خشی باید کلاف قائم چوبی قرار داده شود. حداقل ضخامت کلاف‌های قائم باید ۷۵ میلی‌متر باشد. برای ساخت کلاف‌های چوبی می‌توان از تیر با الارچه‌ی چوبی یا ترکیبی از این دو که به نحو مناسبی به یکدیگر متصل شده‌اند استفاده کرد. ضخامت هیچ یک از تیرها با الارهای به کار رفته در کلاف قائم نباید از ۳۰ میلی‌متر کمتر باشد.
- ۸-۵-۶-۸ سقف
- ۱- سقف ساختمان‌های آجری مشمول این فصل می‌تواند به صورت تخت، شبکه‌دار و قوسی با رعایت شرایط زیر ساخته شود.
- در زیر سقف یک کلاف افقی فولادی از تیر آهن حداقل نمره ۱۲ (IPE 120) و یا معادل آن یا یک کلاف افقی بتی با عرض حداقل مساوی ضخامت دیوار و ارتفاع ۲۰۰ میلی‌متر و با حداقل چهار میلگرد طولی نمره ۱۰ و میلگردهای عرضی نمره ۶ به فاصله حداقل ۲۰۰ میلی‌متر، اجرا شود. هنگام اجرای کلاف سقف تدبیر لازم برای اتصال مناسب آن به تیرهای سقف اتخاذ گردد.
- سقف‌های متدرج در بند ۲-۵-۶-۸ (مربوط به ساختمان‌های خشی و سنگی) با رعایت ضوابط مربوط می‌تواند در ساختمان‌های مشمول این فصل نیز اجرا شود.
- بخش طر一面ی سقف باید همزمان با سقف اجرا شده و تیرهای آن ادامه تیرهای سقف باشد.

مبحث هشتم

- ۱- فاصله دو بازشو در ساختمان‌های آجری نباید از دو سوم ارتفاع کوچکترین بازشوی طرفین خود و همچنین از یک ششم مجموع طول آن دو بازشو کمتر باشد. در غیر این صورت جزو بین دو بازشو جزئی از بازشو منظور می‌شود و نباید آن را به عنوان دیوار باربر به حساب آورد.
- ۲- هیچ یک از ابعاد بازشوها از ۲/۵ متر بیشتر نباشد. در غیر این صورت باید طرفین بازشو را با تعیینه کلاف‌های قائم و افقی، تقویت نمود.
- ۳- نعل درگاه روی بازشوهای مجاور باید به صورت یکسره با دهانه‌ای برابر مجموع طول بازشوها به اضافه جزو بین آنها باشد.
- ج) در ساختمان‌های خشی و سنگی علاوه بر رعایت موارد الف تا ت رعایت موارد زیر الزامی است:
- ۱- حداکثر دهانه بازشوها ۱/۲ متر می‌باشد. در صورتی که دهانه بازشوها از این مقدار بیشتر باشد، با فرار از این دهانه بازشوها ناقص و بازشوها تقویت می‌شوند.
- ۲- حداقل فاصله افقی بین دو بازشو برابر ضخامت دیوار می‌باشد به شرطی که از ۶۵۰ میلی‌متر کمتر نباشد. در صورت عدم رعایت این فاصله، دو بازشوی نزدیک به یکدیگر مانند یک بازشو در نظر گرفته می‌شوند. در این حالت دیواری که در بین دو بازشو قرار می‌گیرد، باربر محسوب نمی‌شود و باید فاصله دو بازشو با مهاربندی چوبی به صورت قطری، تقویت گردد.
- ۳- حداکثر ارتفاع بازشوها ۲/۲ متر است. در صورت تجاوز از این حد، اطراف بازشوها باید به وسیله کلاف‌های افقی و قائم تقویت گردد.
- ۴- در هر یک از امتدادهای طولی و عرضی ساختمان مقدار دیوار نسبی در هر طبقه نباید از ۱۰ درصد کمتر باشد. مقدار دیوار نسبی هر طبقه در هر امتداد عبارت است از نسبت مساحت مقطع افقی دیوارهای موازی با امتداد موردنظر به مساحت زیربنای ساختمان. برای تعیین مقدار دیوار نسبی فقط دیوارهایی که ضخامت آنها ۳۵۰ میلی‌متر باشند است، به حساب می‌آیند. دیوارهای بالا و پایین بازشوها در محاسبه دیوار نسبی منظور نمی‌شوند. به عبارت دیگر برای تعیین مقدار دیوار نسبی مقطع افقی شکسته‌ای که حداقل مساحت دیوار را به دست می‌دهد در نظر گرفته می‌شود.
- ۵- در بالا و پایین تمام بازشوهای بزرگ باید کلاف افقی چوبی قرار داده شود. این دو کلاف باید به وسیله کلاف‌های قائم به یکدیگر متصل شوند. حداقل قطر کلاف چوبی با مقطع دایره‌ای

جدول ۱-۶-۸ حداقل قطر تیرهای اصلی به میلی‌متر

دهانه تیرهای اصلی به میلی‌متر				فاصله محور تا محور
				تیرهای اصلی به میلی‌متر
۴۱۵	۴	۲	۲	
۱۶۰	۱۵۰	۱۲۰	۹۰	۴۰۰
۱۷۰	۱۶۰	۱۳۰	۱۰۰	۵۰۰
۱۸۰	۱۷۰	۱۴۰	۱۱۰	۶۰۰

ب) سقف شیبدار

سقف شیبدار مشکل از خربهای چوبی، تیرچه‌های فرعی و پوشش مناسب روی تیرچه‌های فرعی می‌باشد و رعایت ضوابط زیر در مورد آن الزامی است:

۱- حداکثر فاصله خربها از یکدیگر ۴/۵ متر می‌باشد.

۲- خربهای چوبی شامل اعضای فوقانی، تحتانی و اعضاً مورب و یا قائم متصل کننده اعضاً فوقانی و تحتانی می‌باشند.

۳- اعضاً فوقانی و تحتانی خربها باید از چوب‌هایی با قطر حداقل ۸۰ میلی‌متر باشد.

۴- اعضاً مورب و یا قائم باید از چوب‌هایی با قطر حداقل ۵۰ میلی‌متر و طول حداکثر ۱/۲ متر باشد.

۵- فاصله مرکز به مرکز تقاطع‌های موجود روی اعضاً فوقانی و تحتانی حداکثر ۱/۲ متر باشد.

۶- اعضاً مورب باید به طور مناسبی به اعضاً فوقانی و تحتانی متصل شوند. همواره باید امتداد تمام اعضا در یک محل اتصال از یک نقطه به نام مفصل بگذرد.

۷- تیرچه‌ها باید به نحو مناسبی به اعضاً فوقانی متصل شوند.

۸- فاصله محور به محور تیرچه‌ها نباید بیشتر از ۶۰۰ میلی‌متر باشد.

۹- حداقل قطر تیرچه‌ها براساس جدول ۲-۶-۸ به دست می‌آید.

در مواردی که اجرای سقف‌های طاق ضربی یا تیرچه بلوك مدنظر باشد، باید ضوابط بند ۱۱-۵-۵-۸ الگ و ب، در مورد هر یک رعایت گردد.

۲-۸-۵-۶-۸ سقف ساختمان‌های خشتشی و سنگی مشمول این فصل می‌تواند به صورت تخت، شیبدار و قوسی با رعایت شرایط زیر ساخته شود.

تبصره: استفاده از سقف شیبدار ناشی از اختلاف ارتفاع دیوارهای نگهدارنده سقف مجاز نمی‌باشد.

(الف) سقف تخت

سقف تخت از نوع چوبی مشکل از تیر، پوشش از تخته، نی یا نظایر آن، غوره گل و اندود کاهگل می‌باشد و رعایت موارد زیر در مورد آن الزامی است:

۱- تیرهای اصلی سقف باید روی تکیه‌گاه چوبی یکسره (در طول دیوار) قرار گرفته و به آن متصل گردد.

۲- تیرهای چوبی سقف باید در روی دیوارها به وسیله چارچوب چوبی افقی مهار شوند. برای اتصال تیرهای چوبی باید از میخ‌های چوبی یا فولادی که اتصال مناسب را تأمین می‌کند استفاده شود.

۳- حداکثر فاصله محور تا محور تیرهای اصلی نباید از ۶۰۰ میلی‌متر بیشتر باشد.

۴- حداقل قطر تیرها باید بر اساس جدول ۱-۶-۸ تعیین گردد.

۵- تیرهای اصلی سقف باید از هر طرف ساختمان حداقل ۳۰۰ میلی‌متر و حداکثر ۶۰۰ میلی‌متر به صورت طره ادامه یابند.

۶- در صورتی که مقطع تیرهای سقف مدور باشد، باید به صورت سر و ته کنار هم قرار گیرند.

۷- روی تیرها به وسیله تخته‌هایی با ضخامت حداقل ۱۰ میلی‌متر یا مصالح مناسب دیگر به صورت کاملاً به هم چسبیده پوشیده شود.

۸- روی تخته‌ها با غوره گل به ضخامت حداکثر ۱۰۰ میلی‌متر پوشیده شود.

۹- به منظور عایق کاری، روی غوره گل، با کاهگل به ضخامت حداکثر ۳۰ میلی‌متر اندود شود.

۱۰- برای عایق کاری مجدد لایه کاهگل قبلی باید برداشته شود.

مبحث هشتم

۶-۸ ساختمان‌های بنایی غیرمسلح

گل به ضخامت حداکثر ۱۰۰ میلی‌متر به طور کامل پوشیده شده و روی غوره گل، اندود کاهگل به ضخامت حداکثر ۳۰ میلی‌متر اجرا می‌شود.

(ب) سقف قوسی

سقف قوسی از نوع خشتشی، آجری یا چوبی می‌باشد. این سقفها می‌توانند به شکل استوانه‌ای یا گنبدی ساخته شوند. سقف‌های قوسی روی چارچوب چوبی قرار می‌گیرند که باید به طور مناسب به آن وصل شوند. پوشش روی این سقفها باید به روش مناسب مانند اندود کاهگل یا آجر فرش با ملات نیچه گاه اجرا شود.

(ت) سقف‌های استوانه‌ای

- حداقل بلندی قوس‌های استوانه‌ای برای دهانه‌های کناری باید برابر نصف دهنه و برای دهانه‌های میانی یک سوم دهنه باشد.

- به منظور جذب نیروی رانش افقی باید به یکی از شیوه‌های زیر عمل شود:

۱- چارچوب چوبی در جهت دهنه قوس باید به فاصله هر ۱/۵ متر به وسیله یک عضو افقی (کش) در جهت عمود بر محور قوس تقویت شود. کش می‌تواند از چوب با قطر حداقل ۷۰ میلی‌متر باشد.

۲- دیوارهای کناری باید به فاصله هر ۱/۵ متر توسط پشت‌بند مناسبی تقویت شوند.

(ث) سقف‌های گنبدی

سقف‌های گنبدی باید دارای پلان دایره‌ای یا چند ضلعی منتظم باشند. حداقل بلندی قوس‌های این نوع سقفها یک سوم دهنه گنبد است. در این قبیل سقفها لازم است یک کلاف چوبی پیوسته بر روی دیوارها و زیر گنبد تعییه گردد.

۹-۵-۶-۸

رعایت نکات بند ۱۲-۵-۵-۸ در نمازی از الامی است.

۱۰-۵-۶-۸ نعل در گاه

برای نصب نعل در گاه‌ها علاوه بر ضوابط بند ۱۲-۱-۳-۸ رعایت شرایط ذیل نیز الامی است:

جدول ۲-۶-۸ حداقل تیرچه‌های روی خربها به میلی‌متر

فاصله خربها از یکدیگر به متر	تیرچه‌های اصلی به میلی‌متر
۴/۵	۴
۱۶۰	۱۵۰
۱۷۰	۱۶۰
۱۸۰	۱۷۰
۳	۱۲۰
۱۳۰	۱۴۰
۴۰۰	۵۰۰
۶۰۰	

توجه: برای پوشش فلزی اعداد این جدول در عدد ۷۵/۰ ضرب می‌شوند.

پوشش‌های سقف شبیدار

پوشش روی تیرچه‌ها باید به روش مناسبی مانند یکی از موارد زیر انجام گذارد:

- ورق‌های فلزی موجود

- تخته‌های نازک و ملات گل-آهک و سفال بام پوشش

- تخته‌های نازک و غوره گل و اندود کاهگل

۱- پوشش فلزی

در این نوع پوشش روی تیرچه‌ها با استفاده از ورق‌های فلزی موجودار پوشانده می‌شود. این ورق‌ها باید به وسیله پیچ‌های خم شده (پیچ سرخم) و واشرهای لاستیکی جهت آبتدی به تیرچه‌ها وصل شوند.

۲- پوشش سفالی

در این نوع پوشش روی تیرچه‌ها باید با تخته‌هایی به ضخامت حداقل ۱۰ میلی‌متر کاملاً پوشیده شود. تخته‌ها با میخ‌های چوبی یا فلزی به تیرچه‌ها وصل می‌شوند. زهوار نگهدارنده سفال‌ها باید توسط میخ به تخته‌ها متصل شود. سفال‌ها باید چنان قرار داده شوند که همبوشانی مناسب جهت آبتدی سقف را داشته باشند.

۳- پوشش غوره گل

در این نوع پوشش روی تیرچه‌ها باید با تخته‌هایی به ضخامت حداقل ۱۰ میلی‌متر کاملاً پوشیده شوند. تخته‌ها باید با میخ‌های چوبی یا فلزی به تیرچه‌ها وصل شوند. روی تخته‌ها با استفاده از غوره

۱۴-۵-۶-۸ محافظت از سطوح

به منظور محافظت از سطوح در معرض عوامل جوی رعایت نکات زیر الزامی است:

- ۱- وجود خارجی تمام دیوارهای خارجی خشی باید با اندازه کاهگل با ضخامت حداقل ۳۰ میلی‌متر پوشیده شود.

۲- دیوارهای سنگی باید با ملات ماسه- سیمان یا ماسه- سیمان- آهک (باتاره) بندکشی گردد.

- ۳- سطوح کلیه چوب‌هایی که در معرض عوامل جوی قرار دارند، باید با مواد محافظ آغشته با رنگ شوند.

۱۵-۵-۶-۸ عایقکاری رطوبتی

در اجرای عایقکاری رطوبتی رعایت موارد بند ۱۶-۵-۸ الزامی است.

الف) ساختمان‌های آجری

- ۱- در صورت استفاده از کلافهای قائم در اطراف بازشوها، نعل درگاه باید به نحو مناسبی به آنها متصل شوند.

۲- عرض نعل درگاه باید مساوی ضخامت دیوار باشد.

ب) ساختمان‌های خشتشی و سنگی

- ۱- نعل درگاه می‌تواند از چوب یا خشت باشد. در صورتی که نعل درگاه چوبی باشد باید از چوب‌هایی به قطر یا ضخامت حداقل ۵۰ میلی‌متر استفاده شود.

- ۲- مجموع قطر یا عرض چوب‌های به کار رفته در نعل درگاه باید دو سوم ضخامت دیوار را پوشاند.

۳- نعل درگاه باید از هر طرف حداقل به اندازه ضخامت دیوار ادامه داشته و در دیوار مهار شود.

- ۴- نعل درگاه خشتشی باید به صورت قوسی با حداقل خیز برابر با یک سوم عرض دهانه درگاه ساخته شود.

۱۱-۵-۶-۸ جان‌پناه

رعایت ضوابط بند ۱۴-۱-۳-۸ در مورد جان‌پناه الزامی است.

۱۲-۵-۶-۸ دودکش

علاوه بر رعایت ضوابط بند ۱۴-۱-۳-۸، رعایت نکات زیر نیز برای اجرای دودکش الزامی است:

- حداقل قطر خارجی دودکش ۲۰۰ میلی‌متر می‌باشد.

- در ساختمان‌های دارای کلاف چوبی، دودکش باید حداقل ۱۰۰ میلی‌متر از عناصر چوبی، کلاف افقی و قائم یا تیر فاصله داشته باشد و این فاصله باید با عایق جدا کننده مناسب پر شود.

۱۳-۵-۶-۸ بادگیر

رعایت ضوابط بند ۱۶-۱-۳-۸ برای بادگیر الزامی است.